

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Астраханской области
Главный государственный санитарный врач по Астраханской области
Астраханская область
(уполномоченный орган государственного контроля в области Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.30.AC.02.008.E.001233.11.24 ОТ 06.11.2024 г.

ПРОДУКЦИЯ

Грунт для минеральных оснований Mineral, т.м. NYGGE Paint. Область применения: для промежуточного покрытия из цемента, гипса, кирпича, камня, бетона и других минеральных оснований, применяется перед отделкой различными материалами, внутри зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения, в том числе в детских-дошкольных, образовательных, медицинских и лечебно-профилактических учреждений. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.11-004-83431950-2024.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Ультрасвейд". 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Садовая, д.5, пом. А. ("Российская Федерация").

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ФОРТПОСТ". 141250, Московская область, г. о. Пушкинский, дп Ашукино, мкр. Росхмель, д.62, стр. 1, помещ. 18, этаж 2. ("Российская Федерация"). ОГРН: 1177746218242

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 (Глава II. Раздел 5)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 421Л/3-18.09/24 от 18.09.2024 г, выданного: ООО "Трансконсалтинг", Испытательный центр "CERTIFICATION GROUP" Испытательная лаборатория "LIGHT GROUP". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AI63; (далее согласно приложению)

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Врио Заместитель руководителя

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного контроля в области Евразийского экономического союза)



В.А. Долгополова
(ф.и.о.)

№0481515

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Астраханской области
Главный государственный санитарный врач по Астраханской области
Астраханская область
(уполномоченный орган государственного контроля в сфере защиты прав потребителей и безопасности члена Евразийского экономического союза)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ RU.30.AQ.02.008.E.001233.11.24 ОТ 06.11.2024 г.

Протоколы исследований, наименование организации, проводившей исследования, другие рассмотренные документы (продолжение, начало на бланке свидетельства):

№1146МИЛ от 01.10.2024, выданный: ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Испытательный центр, Испытательная лаборатория химических показателей. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21BC05. Экспертного заключения №004675 от 02.10.2024 органа инспекции ООО "Гигиена-ЭКО-Кубань" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.710250).

Врио Заместитель руководителя

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного контроля в сфере защиты прав потребителей и безопасности члена Евразийского экономического союза)



В.А. Долгополова
(Ф. И. О.)

Страница 1 из 1

№0039547



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04TMR0
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

000875

№ РОСС RU.32311.OC01.ПБ01.0850

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ФОРТПОСТ»
Юридический адрес: 141250, Московская область, г. Пушкино, дачный
поселок Ашукино, м-н Росхмель, стр. 62, корп. 1, этаж 2, пом. 18.
ИНН 7719466940, Телефон: 8 (800) 600 41 19. Адрес электронной почты info@surgaz.ru
Общество с ограниченной ответственностью «Лоймина».
Фактический адрес: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д. 7
ИНН 5240004417, Телефон: 8 800 301-10-05. Адрес электронной почты info@loymina.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя)

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и
местонахождение органа по
сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

ОС «АРТАЛИКС» Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС».
Адрес: 357502, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 34. Тел. 8(918)867-73-11,
ОГРН 1202600010282. Свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC01 от 09.11.2022.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Матовая водно-дисперсионная грунтовка Hygge Snefald.
Универсальная водно-дисперсионная грунтовка с высокой
проникающей способностью Hygge Moln
Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. 14.07.2022г.)
«Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности».
Группа горючести - Г1 по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы
испытаний на горючесть»; Группа воспламеняемости - В1 по ГОСТ 30402-96
«Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»; Группа
дымообразующей способности - Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов
безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов»
Номенклатура показателей и методы их определения (п. 4.18); Группа
токсичности продуктов горения - Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов
безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов»
Номенклатура показателей и методы их определения (п. 4.20). Класс пожарной
опасности КМ1.

Код ОКПД2
20.30.11
Код ТН ВЭД
3208909109

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И
ИЗМЕРЕНИЯ**

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в
орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

Протоколы испытаний № 32311.ИЛ01.ПБ1093, от 20.12.2022 г.
ИЛ «АРТАЛИКС» Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС», №
ARTALIX.RU.32311.ИЛ01 от 09.11.2022 года.

Заявка № ПБ01.Н0850 от 07.12.2022г., Акт отбора образцов № ПБ01.Н0850 от
09.12.2022г., сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р
ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.32311.OC01.СМК01.1522 от
21.12.2022 года, выдан ОС ООО «АРТАЛИКС» свидетельство
№ ARTALIX.RU.32311.OC01»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.12.2022 г. по 20.12.2027 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Коваль М.Г.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Куранов К.В.



ARTALIX

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМР0

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

Испытательная лаборатория

«АРТАЛИКС»

Общество с ограниченной ответственностью

«АРТАЛИКС»

Свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ по проведению сертификационных испытаний в области пожарной безопасности,

рег. № ARTALIX.RU.32311.ИЛ01

действительно от 09 ноября 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ «АРТАЛИКС»

Филиппова А.С.

Протокол № 32311.ИЛ01.ПБ1093 от 20.12.2022г.

1	Полное наименование образца (пробы) продукции	Матовая водно-дисперсионная грунтовка Hygge Snefeld.
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «ФОРТПОСТ» Юридический адрес: 141250, Московская область, г. Пушкино, дачный поселок Ашукино, м-н Росхмель, стр. 62, корп. 1, этаж 2, пом. 18, ИНН 7719466940, Телефон: 8 (800) 600 41 19, Адрес электронной почты info@surgaz.ru
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «Лоймина». Фактический адрес: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д.7, ИНН 5240004417, Телефон: 8 800 301-10-05. Адрес электронной почты info@loymina.ru
4	Основание для исследований	Заявка №ПБ01.Н0850 от 07.12.2022 г.
5	Дата запроса на получение материала (данных) для исследований	07.12.2022 г.
6	Дата получения материала (данных) для исследований	07.12.2022 г.
7	Дата проведения исследований	07.12.2022 г. – 20.12.2022 г.
8	Использованные нормативные документы	соответствует требованиям Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. 14.07.2022г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Группа горючести - Г1 по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»; Группа воспламеняемости - В1 по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость»; Группа дымообразующей способности - Д1 по ГОСТ 12.1. 044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.18); Группа токсичности продуктов горения - Т1 по ГОСТ 12.1. 044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.20). Класс пожарной опасности КМ1.
9	Условия окружающей среды	температура (21±25) °С, влажность (53±55) %, давление (730±750) мм. рт. ст.

ИЛ «АРТАЛИКС» ООО «АРТАЛИКС»

Протокол сертификационных испытаний 32311.ИЛ01.ПБ1093 от 20.12.2022г.

Страница 1 из 4



ARTALIX

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМР0

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

10	Результаты исследований	Таблица №1 Приняты следующие условные обозначения: С – изделие соответствует проверяемому требованию НД; НП – данное требование НД не применимо к испытываемому изделию
----	-------------------------	--

Испытательное оборудование

Наименование испытательного оборудования	Инвентарный номер	Срок действия аттестата
Установка для испытания строительных материалов на горючесть	113	до 21.08.2023
Установка для испытания строительных материалов на воспламеняемость	121	до 15.07.2023
Установка для экспериментального определения группы распространения пламени по материалам поверхности слоев конструкций полов и кровель	127	до 03.10.2023

Средства измерений

Наименование средств измерений	Инвентарный номер	Пределы измерений	Погрешность, цена деления	Назначение средств измерений	Дата очередной поверки
1	2	3	4	5	6
Штангенциркуль, ШЦ-I (0 – 150) мм	001	(0,1 ÷ 150) мм	ц.д. 0,05 мм	Измерение линейных размеров	22.09.2023
Рулетка измерительная металлическая, EX10 /5	002	(1 ÷ 10000) мм	ц.д. 1 мм	Измерение линейных размеров	29.09.2023
Устройство для измерения и контроля температуры УКТ 38-Щ4.ТП (многоканальный)	007-018	(- 50...+ 1200) °C	+0,5 °C	Регистрация значений температур от ТЭП	03.08.2023
Датчик температуры, КТХА 01.01-006-к1-И-Т310-4,5-1600-M20/M18	019-026	(- 40 ÷ 375) °C (375 ÷ 1100) °C	± 1,5 °C ± 0,004(t) °C	Измерение температуры в огневой камере	10.03.2023
Преобразователь термоэлектрический ДТПК011-0,5/1,5	033-048	(-40...+300) °C	±2,5 °C	Измерение температуры на необогреваемой поверхности образцов	22.02.2023
Барометр-анероид метеорологический, БАММ-1	032	(80 ÷ 106) кПа (600 ÷ 800) мм рт. ст.	± 0,1 кПа	Измерение атмосферного давления	15.03.2023
Секундомер «Агат»	049	0-30 мин	± 0,2 с кл. 2	Измерение временных интервалов	28.02.2023
Прибор комбинированный, Testo-605	051	(0,1 ÷ 50) °C (0,5 ÷ 95) %	± 0,5 °C ± 3 %	Измерение температуры, относительной влажности в помещении	27.09.2023
Анемометр, модель LV 110	055	(0,3 ÷ 3) м/с (3,1 ÷ 35) м/с	± 0,15 м/с ± 0,25 м/с	Измерение скорости воздушного потока	22.09.2023
Штангенциркуль, ШЦ-I (0 – 150) мм	061	(0,1 ÷ 150) мм	ц.д. 0,05 мм	Измерение линейных размеров	22.09.2023

ИЛ «АРТАЛИКС» ООО «АРТАЛИКС»

Протокол сертификационных испытаний 32311.ИЛ01.ПБ1093 от 20.12.2022г.

Страница 2 из 4

**ARTALIX****СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС**

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

Микроманометр ММН-2400(5)-1,0	063	(1-2400) Па	± 1,0 Па	Измерение избыточного давления	08.08.2023
Рулетка измерительная металлическая, EX10 /5	066	(1 ÷ 10000) мм	ц.д. 1 мм	Измерение линейных размеров	29.09.2023
Весы электронные ВК-300	074	(0,02 - 300) г	± 0,01 г	Измерение массы ватного тампона	22.11.2023
Прогибомер 6ПАО	084	(0,01 - 1) мм (1 - 100) мм от 100 мм	± 0,03 мм ± 0,3 мм ± 0,5 мм	Измерение величины прогиба	12.05.2023
Весы электронные, DL-150	088	(0,05 - 150) кг	± 50 г	Измерение массы нагрузки	20.05.2023

Результаты испытаний

Таблица 1

№ п/ п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия ФЗ 123 ст.13				Метод исследовани я	Результат испытания (наблюдения) и/или вывод о соответствии		
Пожарно-технические характеристики отделочных и облицовочных материалов, покрытий полов, кровельных, гидро- и теплоизоляционных материалов								
1.	Пожарная опасность строительных материалов определяется следующими пожарно-техническими характеристиками: горючестью, распространением пламени по поверхности, воспламеняемостью, дымообразующей способностью и токсичностью					Учтено		
2.	Строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие(Г). Горючие материалы подразделяются на четыре группы: Слабогорючие(Г1) Умеренногорючие(Г2) Нормальногорючие(Г3) Сильногорючие(Г4) Горючесть и группы горючести устанавливаются по ГОСТ 30244.				ГОСТ 30244-94, СНиП 21-01-97	Слабогорючие (Г1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ		
	Группа горючест и матери-алов	Параметры горючести						
		Темпера-тура дымовы х газов, Т, °С	Степень повреждени я по длине S _L , %	Степень повреждени я по массе S _m , %			Продолжительност ь самостоятельного горения t _{сг} , с	
		Г1	≤135	≤65			≤20	0
		Г2	≤235	≤85			≤50	≤30
		Г3	≤450	>85			≤50	≤300
	Г4	>450	>85	>50			>300	
3.	Горючие строительные материалы по воспламеняемости подразделяются на три группы: Трудновоспламеняемые(В1) Умеренновоспламеняемые(В2) Легковоспламеняемые(В3) Группы воспламеняемости устанавливаются по ГОСТ 30402				ГОСТ 30402-96, ГОСТ 30402, СниП 21-01-97	Трудновоспламеняемы е (В1) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ		
	Группа воспламеняемости материала		КППТП, кВт/м					
	В1		35 и более					
	В2		От 20 до 35					
	В3		Менее 20					



ARTALIX

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия ФЗ 123 ст.13	Метод исследования	Результат испытания (наблюдения) и/или вывод о соответствии																														
4.	Горючие строительные материалы по дымообразующей способности подразделяют на три группы: с малой дымообразующей способностью (Д1), с умеренной дымообразующей способностью (Д2), с высокой дымообразующей способностью (Д3). <table><tr><td>Группа воспламеняемости материала</td><td>коэффициент дымообразования, м²·кг⁻¹</td></tr><tr><td>с малой дымообразующей способностью</td><td>До 50 включ</td></tr><tr><td>с умеренной дымообразующей способностью</td><td>св. 50 до 500</td></tr><tr><td>с высокой дымообразующей способностью</td><td>св. 500</td></tr></table>	Группа воспламеняемости материала	коэффициент дымообразования, м²·кг⁻¹	с малой дымообразующей способностью	До 50 включ	с умеренной дымообразующей способностью	св. 50 до 500	с высокой дымообразующей способностью	св. 500	ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18, СНИП 21-01-97	С малой дымообразующей способностью (Д1) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ																						
Группа воспламеняемости материала	коэффициент дымообразования, м²·кг⁻¹																																
с малой дымообразующей способностью	До 50 включ																																
с умеренной дымообразующей способностью	св. 50 до 500																																
с высокой дымообразующей способностью	св. 500																																
5.	Горючие строительные материалы по показателю токсичности продуктов горения подразделяются на четыре класса опасности: малоопасные (Т1), умеренно опасные (Т2), высокоопасные (Т3), чрезвычайно опасные (Т4) <table><tr><td>Класс опасности</td><td colspan="4">$H_{Cl_{30}}$, г·м⁻³, при времени экспозиции, мин</td></tr><tr><td></td><td>5</td><td>15</td><td>30</td><td>60</td></tr><tr><td>Чрезвычайно опасные</td><td>До 25</td><td>До 17</td><td>До 13</td><td>До 10</td></tr><tr><td>Высокоопасные</td><td>25-70</td><td>17-50</td><td>13-40</td><td>10-30</td></tr><tr><td>Умеренноопасные</td><td>70-210</td><td>50-150</td><td>40-120</td><td>30-90</td></tr><tr><td>Малоопасные</td><td>Св. 210</td><td>Св. 150</td><td>Св. 120</td><td>Св. 90</td></tr></table>	Класс опасности	$H_{Cl_{30}}$, г·м⁻³, при времени экспозиции, мин					5	15	30	60	Чрезвычайно опасные	До 25	До 17	До 13	До 10	Высокоопасные	25-70	17-50	13-40	10-30	Умеренноопасные	70-210	50-150	40-120	30-90	Малоопасные	Св. 210	Св. 150	Св. 120	Св. 90	ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20, СНИП 21-01-97	Малоопасные (Т1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Класс опасности	$H_{Cl_{30}}$, г·м⁻³, при времени экспозиции, мин																																
	5	15	30	60																													
Чрезвычайно опасные	До 25	До 17	До 13	До 10																													
Высокоопасные	25-70	17-50	13-40	10-30																													
Умеренноопасные	70-210	50-150	40-120	30-90																													
Малоопасные	Св. 210	Св. 150	Св. 120	Св. 90																													
6.	Класс пожарной опасности		КМ1																														

Заключение:

По результатам проведенных испытаний (исследований): Матовая водно-дисперсионная грунтовка Huggo Snefeld, изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Лоймина». Фактический адрес: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д.7, ИНН 5240004417, Телефон: 8 800 301-10-05. Адрес электронной почты info@loymina.ru, соответствует требованиям Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. 14.07.2022г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Группа горючести - Г1 по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»; Группа воспламеняемости - В1 по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость»; Группа дымообразующей способности - Д1 по ГОСТ 12.1. 044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.18); Группа токсичности продуктов горения - Т1 по ГОСТ 12.1. 044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.20). Класс пожарной опасности КМ1..

Исполнитель
Дата 20.12.2022 г.

Филиппова А.С.



ИЛ «АРТАЛИКС» ООО «АРТАЛИКС»

Протокол сертификационных испытаний 32311.ИЛ01.ПБ1093 от 20.12.2022г.

Страница 4 из 4



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМР0
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

000874

№

РОСС RU.32311.OC01.ПБ01.0851

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя)

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и
местонахождение органа по
сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И
ИЗМЕРЕНИЯ**

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в
орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ФОРТПОСТ»

Юридический адрес: 141250, Московская область, г. Пушкино, дачный
поселок Ашукино, м-н Росхмель, стр. 62, корп. 1, этаж 2, пом. 18.

ИНН 7719466940, Телефон: 8 (800) 600 41 19. Адрес электронной почты info@surgaz.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Лоймина».

Фактический адрес: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д.7
ИНН 5240004417, Телефон: 8 800 301-10-05. Адрес электронной почты info@loymina.ru

ОС «АРТАЛИКС» Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС».

Адрес: 357502, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 34. Тел. 8(918)867-73-11,

ОГРН 1202600010282. Свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC01 от 09.11.2022.

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска с повышенной износостойкостью Hygge
Silverbloom Полуматовая водно-дисперсионная краска для влажных помещений Hygge
Shimmering sea Глубокоматовая водно-дисперсионная краска Hygge Aster
Матовая водно-дисперсионная Hygge Fleurs
Серийный выпуск.

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. 14.07.2022г.)

«Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности»

Группа горючести - Г1 по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы

испытаний на горючесть», Группа воспламеняемости - В1 по ГОСТ 30402-96

«Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость», Группа

дымообразующей способности - Д1 по ГОСТ 12.1. 044-89 «Система стандартов

безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.

Номенклатура показателей и методы их определения» (п 4.18), Группа

токсичности продуктов горения - Т1 по ГОСТ 12.1. 044-89 «Система стандартов

безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.

Номенклатура показателей и методы их определения» (п 4.20) Класс пожарной

опасности КМ1.

Протоколы испытаний № 32311.ИЛ01.ПБ1094, от 20.12.2022 г.

ИЛ «АРТАЛИКС» Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС», №

ARTALIX.RU.32311.ИЛ01 от 09.11.2022 года.

Код ОКПД2

20.30.11

Код ТН ВЭД

3208909109



Заявка № ПБ01 Н0851 от 07.12.2022г., Акт отбора образцов № ПБ01 Н0851 от
09.12.2022г., сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р
ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.32311.OC01.СМК01.1522 от
21.12.2022 года, выдан ОС ООО «АРТАЛИКС» свидетельство
№ ARTALIX.RU.32311.OC01»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.12.2022 г. по 20.12.2027 г.



Руководитель
заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Коваль М.Г.

Куранов К.В.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

**Испытательная лаборатория
«АРТАЛИКС»
Общество с ограниченной ответственностью
«АРТАЛИКС»**

Свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ по проведению сертификационных испытаний в области пожарной безопасности,
рег. № ARTALIX.RU.32311.ИЛ01
действительно от 09 ноября 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ «АРТАЛИКС»

Филиппова А.С.

Протокол № 32311.ИЛ01.ПБ1094 от 20.12.2022г.

1	Полное наименование образца (пробы) продукции	Глубокоматовая водно-дисперсионная краска с повышенной износостойкостью Hygge Silverbloom
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «ФОРТПОСТ» Юридический адрес: 141250, Московская область, г. Пушкино, дачный поселок Ашукино, м-н Росхмель, стр. 62, корп. 1, этаж 2, пом. 18, ИНН 7719466940, Телефон: 8 (800) 600 41 19, Адрес электронной почты info@surgaz.ru
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «Лоймина» Фактический адрес: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д.7, ИНН 5240004417, Телефон: 8 800 301-10-05. Адрес электронной почты info@loymina.ru
4	Основание для исследований	Заявка №ПБ01.Н0851 от 07.12.2022 г.
5	Дата запроса на получение материала (данных) для исследований	07.12.2022 г.
6	Дата получения материала (данных) для исследований	07.12.2022 г.
7	Дата проведения исследований	07.12.2022 г. – 20.12.2022 г.
8	Использованные нормативные документы	соответствует требованиям Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. 14.07.2022г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Группа горючести - Г1 по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»; Группа воспламеняемости - В1 по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»; Группа дымообразующей способности - Д1 по ГОСТ 12.1. 044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.18); Группа токсичности продуктов горения - Т1 по ГОСТ 12.1. 044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.20). Класс пожарной опасности КМ1.
9	Условия окружающей среды	температура (21±25) °С, влажность (53±55) %, давление (730±750) мм. рт. ст.



ARTALIX

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМР0

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

10	Результаты исследований	Таблица №1 Приняты следующие условные обозначения: С – изделие соответствует проверяемому требованию НД; НП – данное требование НД не применимо к испытываемому изделию
----	-------------------------	--

Испытательное оборудование

Наименование испытательного оборудования	Инвентарный номер	Срок действия аттестата
Установка для испытания строительных материалов на горючесть	113	до 21.08.2023
Установка для испытания строительных материалов на воспламеняемость	121	до 15.07.2023
Установка для экспериментального определения группы распространения пламени по материалам поверхности слоев конструкций полов и кровель	127	до 03.10.2023

Средства измерений

Наименование средств измерений	Инвентарный номер	Пределы измерений	Погрешность, цена деления	Назначение средств измерений	Дата очередной проверки
1	2	3	4	5	6
Штангенциркуль, ШЦ-I (0 – 150) мм	001	(0,1 ÷ 150) мм	ц.д. 0,05 мм	Измерение линейных размеров	22.09.2023
Рулетка измерительная металлическая, EX10 /5	002	(1 ÷ 10000) мм	ц.д. 1 мм	Измерение линейных размеров	29.09.2023
Устройство для измерения и контроля температуры УКТ 38-Щ4.ТП (многоканальный)	007-018	(- 50...+ 1200) °C	+0,5 °C	Регистрация значений температур от ТЭП	03.08.2023
Датчик температуры, КТХА 01.01-006-к1-И-Т310-4,5-1600-M20/M18	019-026	(- 40 ÷ 375) °C (375 ÷ 1100) °C	± 1,5 °C ± 0,004(t) °C	Измерение температуры в огневой камере	10.03.2023
Преобразователь термоэлектрический ДТПК011-0,5/1,5	033-048	(-40...+300) °C	±2,5 °C	Измерение температуры на необогреваемой поверхности образцов	22.02.2023
Барометр-анероид метеорологический, БАММ-1	032	(80 ÷ 106) кПа (600 ÷ 800) мм рт. ст.	± 0,1 кПа	Измерение атмосферного давления	15.03.2023
Секундомер «Агат»	049	0-30 мин	± 0.2 с кл. 2	Измерение временных интервалов	28.02.2023
Прибор комбинированный, Testo-605	051	(0,1 ÷ 50) °C (0,5 ÷ 95) %	± 0,5 °C ± 3 %	Измерение температуры, относительной влажности в помещении	27.09.2023
Анемометр, модель LV 110	055	(0,3 ÷ 3) м/с (3,1 ÷ 35) м/с	± 0,15 м/с ± 0,25 м/с	Измерение скорости воздушного потока	22.09.2023
Штангенциркуль, ШЦ-I (0 – 150) мм	061	(0,1 ÷ 150) мм	ц.д. 0,05 мм	Измерение линейных размеров	22.09.2023

ИЛ «АРТАЛИКС» ООО «АРТАЛИКС»

Протокол сертификационных испытаний 32311.ИЛ01.ПБ1094 от 20.12.2022г.

Страница 2 из 4



ARTALIX

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМР0

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

Микроманометр ММН-2400(5)-1,0	063	(1-2400) Па	$\pm 1,0$ Па	Измерение избыточного давления	08.08.2023
Рулетка измерительная металлическая, EX10 /5	066	(1 + 10000) мм	ц.д. 1 мм	Измерение линейных размеров	29.09.2023
Весы электронные ВК-300	074	(0,02 - 300) г	$\pm 0,01$ г	Измерение массы ватного тампона	22.11.2023
Прогибомер 6ПАО	084	(0,01 - 1) мм (1 - 100) мм от 100 мм	$\pm 0,03$ мм $\pm 0,3$ мм $\pm 0,5$ мм	Измерение величины прогиба	12.05.2023
Весы электронные, DL-150	088	(0,05 - 150) кг	± 50 г	Измерение массы нагрузки	20.05.2023

Результаты испытаний

Таблица 1

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия ФЗ 123 ст.13	Метод исследования	Результат испытания (наблюдения) и/или вывод о соответствии										
Пожарно-технические характеристики отделочных и облицовочных материалов, покрытий полов, кровельных, гидро- и теплоизоляционных материалов													
1.	Пожарная опасность строительных материалов определяется следующими пожарно-техническими характеристиками: горючестью, распространением пламени по поверхности, воспламеняемостью, дымообразующей способностью и токсичностью		Учтено										
2.	Строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие(Г). Горючие материалы подразделяются на четыре группы: Слабогорючие(Г1) Умеренногорючие(Г2) Нормальногорючие(Г3) Сильногорючие(Г4) Горючесть и группы горючести устанавливаются по ГОСТ 30244.		ГОСТ 30244-94, СНиП 21-01-97	Слабогорючие (Г1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ									
	<table><tr><th rowspan="6">Группа горючест и матери-алов</th><th colspan="4">Параметры горючести</th></tr><tr><th rowspan="6">Темпера-тура дымовы х газов, Т, °С</th><th rowspan="6">Степень повреждени я по длине S_л, %</th><th rowspan="6">Степень повреждени я по массе S_м, %</th><th rowspan="6">Продолжительност ь самостоятельного горения t_{с.г}, с</th></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr></table>	Группа горючест и матери-алов			Параметры горючести				Темпера-тура дымовы х газов, Т, °С	Степень повреждени я по длине S _л , %	Степень повреждени я по массе S _м , %	Продолжительност ь самостоятельного горения t _{с.г} , с	
					Группа горючест и матери-алов	Параметры горючести							
						Темпера-тура дымовы х газов, Т, °С	Степень повреждени я по длине S _л , %	Степень повреждени я по массе S _м , %					Продолжительност ь самостоятельного горения t _{с.г} , с
Г1	≤135	≤65	≤20	0									
Г2	≤235	≤85	≤50	≤30									
Г3	≤450	>85	≤50	≤300									
Г4	>450	>85	>50	>300									
3.	Горючие строительные материалы по воспламеняемости подразделяются на три группы: Трудновоспламеняемые(В1) Умеренновоспламеняемые(В2) Легковоспламеняемые(В3) Группы воспламеняемости устанавливаются по ГОСТ 30402		ГОСТ 30402-96, ГОСТ 30402, СниП 21-01-97	Трудновоспламеняемы е (В1) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ									
	<table><tr><th>Группа воспламеняемости материала</th><th>КППТП, кВт/м</th></tr><tr><td>В1</td><td>35 и более</td></tr><tr><td>В2</td><td>От 20 до 35</td></tr><tr><td>В3</td><td>Менее 20</td></tr></table>				Группа воспламеняемости материала	КППТП, кВт/м	В1	35 и более	В2	От 20 до 35	В3	Менее 20	
	Группа воспламеняемости материала	КППТП, кВт/м											
	В1	35 и более											
	В2	От 20 до 35											
В3	Менее 20												

ИЛ «АРТАЛИКС» ООО «АРТАЛИКС»

Протокол сертификационных испытаний 32311.ИЛ01.ПБ1094 от 20.12.2022г.

Страница 3 из 4



ARTALIX

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия ФЗ 123 ст.13	Метод исследования	Результат испытания (наблюдения) и/или вывод о соответствии																														
4.	Горючие строительные материалы по дымообразующей способности подразделяют на три группы: с малой дымообразующей способностью (Д1), с умеренной дымообразующей способностью (Д2), с высокой дымообразующей способностью (Д3). <table><tr><td>Группа воспламеняемости материала</td><td>коэффициент дымообразования, м²·кг⁻¹</td></tr><tr><td>с малой дымообразующей способностью</td><td>До 50 включ</td></tr><tr><td>с умеренной дымообразующей способностью</td><td>св. 50 до 500</td></tr><tr><td>с высокой дымообразующей способностью</td><td>св. 500</td></tr></table>	Группа воспламеняемости материала	коэффициент дымообразования, м ² ·кг ⁻¹	с малой дымообразующей способностью	До 50 включ	с умеренной дымообразующей способностью	св. 50 до 500	с высокой дымообразующей способностью	св. 500	ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18, СНИП 21-01-97	С малой дымообразующей способностью (Д1) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ																						
Группа воспламеняемости материала	коэффициент дымообразования, м ² ·кг ⁻¹																																
с малой дымообразующей способностью	До 50 включ																																
с умеренной дымообразующей способностью	св. 50 до 500																																
с высокой дымообразующей способностью	св. 500																																
5.	Горючие строительные материалы по показателю токсичности продуктов горения подразделяются на четыре класса опасности: малоопасные (Т1), умеренно опасные (Т2), высокоопасные (Т3), чрезвычайно опасные (Т4) <table><tr><td>Класс опасности</td><td colspan="4">$H_{\alpha_{50}}$, г·м⁻³, при времени экспозиции, мин</td></tr><tr><td></td><td>5</td><td>15</td><td>30</td><td>60</td></tr><tr><td>Чрезвычайно опасные</td><td>До 25</td><td>До 17</td><td>До 13</td><td>До 10</td></tr><tr><td>Высокоопасные</td><td>25-70</td><td>17-50</td><td>13-40</td><td>10-30</td></tr><tr><td>Умеренноопасные</td><td>70-210</td><td>50-150</td><td>40-120</td><td>30-90</td></tr><tr><td>Малоопасные</td><td>Св. 210</td><td>Св. 150</td><td>Св. 120</td><td>Св. 90</td></tr></table>	Класс опасности	$H_{\alpha_{50}}$, г·м ⁻³ , при времени экспозиции, мин					5	15	30	60	Чрезвычайно опасные	До 25	До 17	До 13	До 10	Высокоопасные	25-70	17-50	13-40	10-30	Умеренноопасные	70-210	50-150	40-120	30-90	Малоопасные	Св. 210	Св. 150	Св. 120	Св. 90	ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20, СНИП 21-01-97	Малоопасные (Т1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Класс опасности	$H_{\alpha_{50}}$, г·м ⁻³ , при времени экспозиции, мин																																
	5	15	30	60																													
Чрезвычайно опасные	До 25	До 17	До 13	До 10																													
Высокоопасные	25-70	17-50	13-40	10-30																													
Умеренноопасные	70-210	50-150	40-120	30-90																													
Малоопасные	Св. 210	Св. 150	Св. 120	Св. 90																													
6.	Класс пожарной опасности		КМ1																														

Заключение:

По результатам проведенных испытаний (исследований): Глубокоматовая водно-дисперсионная краска с повышенной износостойкостью Hugel Silverbloom, изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Лоймина» Фактический адрес: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д.7, ИНН 5240004417, Телефон: 8 800 301-10-05. Адрес электронной почты info@loymina.ru, соответствует требованиям Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. 14.07.2022г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Группа горючести - Г1 по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»; Группа воспламеняемости - В1 по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость»; Группа дымообразующей способности - Д1 по ГОСТ 12.1. 044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.18); Группа токсичности продуктов горения - Т1 по ГОСТ 12.1. 044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.20). Класс пожарной опасности КМ1.

Исполнитель
Дата 20.12.2022 г.




Филиппова А.С.

ИЛ «АРТАЛИКС» ООО «АРТАЛИКС»

Протокол сертификационных испытаний 32311.ИЛ01.ПБ1094 от 20.12.2022г.

Страница 4 из 4



ПРОГРЕСС



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОГРЕСС»

Аттестат аккредитации РОСС RU.32468.04ЛЕГО.ИЛ.006

105118, ГОРОД МОСКВА, УЛ. БУРАКОВА Д.27 КОРПУС 6

e-mail: ilprogress@yandex.ru, тел.: +7 (926) 002-16-20

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ АИС-007-0272 от 21.12.2022 г.

Утвердил Руководитель ИЛ		М.П. Богачев С. В.
Испытал		М.П. Хлудок С. К.
Количество страниц		4
Наименование образца продукции	Глубокоматовая водно-дисперсионная краска с повышенной износостойкостью «Hugge Silverbloom» база А	
Наименование и адрес заявителя	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТПОСТ". Место нахождения: Россия, 141250, область Московская, Пушкино г., дп. Ашукино, мкр. Росхмель, стр. 62, к. 1, этаж/пом. 2/18	
Наименование и адрес изготовителя	Общество с ограниченной ответственностью «Лоймина». Фактический адрес: Россия, 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д.7	
Испытания на соответствие	ТУ 20.30.11-002-06951334-2022 «Краска интерьерная. Технические условия»	
Дата получения образцов	07.12.2022	
Количество пробы/образцов	5 л.	

Частичная или полная перепечатка или размножение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Воспроизведение данного протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям

	- отслаивание покрытия по поверхности изделия.	
п.1.1.7	Средства в упакованном виде должны обладать стабильными физико-химическими свойствами и сохранять свои свойства при температуре окружающей среды от 5 °С до 45 °С.	С
п.1.1.9	Продукция не должна создавать в атмосферном воздухе специфического запаха, превышающего допустимую норму по одориметрическим показателям в соответствии с приложением 5А Раздела 5 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) и требований, приведенных ниже. Продукция не должна оказывать выраженного раздражающего, сенсибилизирующего действия на организм человека в соответствии с приложением 5А Раздела 5 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) и требований, приведенных ниже.	С
	Контролируемый показатель	Допустимый уровень
	Одориметрические показатели	
	Запах воздушной среды (в строительстве)	Не более 2 баллов
	Запах вытяжек в модельные растворы, имитирующие пищевые продукты из образца ЛКМ, нанесенного на стеклянную пластину и высушенную в соответствии с инструкцией по применению	Не более 1 балла
	Раздражающее действие лакокрасочных материалов в рекомендуемом режиме применения: на кожные покровы	0 - 4 балла (допускается наличие раздражающего действия от 2-х до 4-х баллов при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей).
	Сенсибилизирующее действие	Допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ
	Микробиологические показатели	отсутствие роста и развития микрофлоры, в том числе патогенной
п.2.6	Продукция в химическом отношении стабильна в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ.	С
п.4.1.2	Маркировка должна содержать: - наименование продукции; - масса нетто (кг); - товарный знак производителя; - наименование предприятия изготовителя, его адрес, телефон; - дата изготовления, номер партии; - предупредительная информация.	С
п.4.2.2	Маркировка должна содержать манипуляционные знаки по ГОСТ 14192: манипуляционный знак «Беречь от солнечных лучей».	С
п.5.1	Потребительская упаковка и транспортная упаковка должны обеспечивать безопасность и сохранность средств при транспортировании, хранении и использовании в соответствии с ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» (далее по тексту - ТР ТС 005/2011).	С
п.5.2	В качестве упаковочных материалов используют металлические и пластиковые тары, объемом от 0,9 до 9 л.	С
п.5.9	Тара не должна иметь вмятин, неровностей и других внешних механических повреждений.	НО



ПРОГРЕСС


ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОГРЕСС»

Аттестат аккредитации РОСС RU.32468.04.ЛЕГО.ИЛ.006

105118, ГОРОД МОСКВА, УЛ. БУРАКОВА Д.27 КОРПУС 6

e-mail: ilprogress@yandex.ru, тел.: +7 (926) 002-16-20

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ АЛС-007-0271 от 21.12.2022 г.


Утвердил Руководитель ИЛ		  
Испытал		
Количество страниц		
Наименование образца продукции	Матовая водно-дисперсионная грунтовка «Hygge Snefald»	
Наименование и адрес заявителя	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТПОСТ". Место нахождения: Россия, 141250, область Московская, Пушкино г., дп. Ашукино, мкр. Росхмель, стр. 62, к. 1 , этаж/пом. 2/18.	
Наименование и адрес изготовителя	Общество с ограниченной ответственностью «Лоймина». Фактический адрес: Россия, 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д.7.	
Испытания на соответствие	ТУ 20.30.11-002-06951334-2022 Грунтовка интерьерная. Технические условия.	
Дата получения образцов	07.12.2022	
Количество пробы/образцов	5 л.	

Частичная или полная перепечатка или размножение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Воспроизведение данного протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

*Проверенные образцы соответствуют требованиям ТУ 20.30.11-002-06951334-2022
Грунтовка интерьерная. Технические условия.*

Ответственный:



/Худок С.К.



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.008.E.000514.03.23 от 03.03.2023 г.

ПРОДУКЦИЯ

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска с повышенной износостойкостью "Hygge Silverbloom" (базы А,С), полуматовая водно-дисперсионная краска для влажных помещений "Hygge Shimmering sea" (базы А,С), глубокоматовая водно-дисперсионная краска "Hygge Aster" (базы А,С), матовая водно-дисперсионная краска "Hygge Fleurs" (базы А,С). Область применения: для высококачественной отделки стен и потолков внутри сухих и влажных помещений с умеренной и интенсивной эксплуатационной нагрузкой, без резкого запаха. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.11-001-06951334-2022 "Краска интерьерная. Технические условия".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Лоймина", юридический адрес: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д. 7, Российская Федерация, адрес производства: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д. 7 (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ФОРТПОСТ", юридический адрес: 141250, область Московская, Пушкино г., дп. Ашукино, мкр Росхмель, Стр. 62, к. 1, Этаж/пом. 2/18. ИНН 7719466940 (Российская Федерация). ОГРН: 1177746218242

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 5)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертное заключение ООО "Эксперт-Юг" № 000246 от 08.02.2023 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710354 от 10.06.2021 года); протокол № 30300123027 от 30.01.2023 года, выданный ФХЛ ООО "ТД "Дельма" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HP36) 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д.8, помещение 14; (далее согласно приложению)

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного члена Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.

(Ф. И. О.)

№0450388

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.008.E.000514.03.23

от 03.03.2023

г.

Протоколы исследований, наименование организации, проводившей исследования, другие рассмотренные документы (продолжение, начало на бланке свидетельства):

протокол № 56270123042 от 27.01.2023 года, выданный: ЛТИ ООО "ИЦККП" (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HC51) 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д.2/4; протокол № 59300123018 от 30.01.2023 года, выданный: ИМЛ ООО "ЦНТ ПЛЮС" (аттестат аккредитации № RA.RU.21HA14) 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д.8.

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного управления члена Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.
(Ф. И. О.)

Страница 1 из 1

№0024314

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.01.PA.02.008.E.000514.03.23

от 03.03.2023 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 450388

Фирма-получатель

Общество с ограниченной ответственностью "ФОРТПОСТ", юридический адрес: 141250, область Московская, Пушкино г., дп. Ашукино, мкр Росхмель, Стр. 62, к. 1, Этаж/пом. 2/18. ИНН 7719466940 (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции, состав, назначение и область применения, свойства, способ применения, меры предосторожности, условия хранения, дата изготовления, вес, нормативный документ, наименование производителя.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

Органолептические показатели
Запах воздушной среды, балл
Санитарно-химические показатели:
Формальдегид (мг/м³)
Метилметакрилат (мг/м³)
Ксилол (мг/м³)

не более 2

не более 0,01
не более 0,01
не более 0,1

Токсикологические показатели:
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения:
- на кожные покровы

0 - 4 балла (допускается наличие раздражающего действия от 2-х до 4-х баллов при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей)
0 балла

Сенсибилизирующее действие
Микробиологические показатели:
Enterobacteriaceae на 50 см²
Staphylococcus aureus на 50 см²
Pseudomonas aeruginosa на 50 см²
Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов (МАФАНМ), КОЕ/см²
Плесневые грибы и дрожжи

отсутствие
отсутствие
отсутствие
не более 1 на 10 в третьей степени
не более 1 на 10 во второй степени

Орган инспекции ООО «Эксперт-Юг»
 350038, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Отрадная, 41, оф 9/2, 9/6
 тел. (861) 240-01-64, E-mail: ooo.expert.2011@yandex.ru, сайт www.expertug.com
 Уникальный номер записи об аккредитации
 в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710354 от 10.06.2021 г.



О.И. Бушмелева
 ФИО

Экспертное заключение

№ 000246

от 08.02.2023

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска с повышенной износостойкостью «Hygge Silverbloom» (базы А,С), полуматовая водно-дисперсионная краска для влажных помещений «Hygge Shimmering sea» (базы А,С), глубокоматовая водно-дисперсионная краска «Hygge Aster» (базы А,С), матовая водно-дисперсионная краска «Hygge Fleurs» (базы А,С).

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "ФОРТПОСТ"

ИНН 7719466940 ОГРН 1177746218242

Юридический адрес: 141250, область Московская, Пушкино г., дп. Ашукино, мкр Росхмель, Стр. 62, к. 1, Этаж/пом. 2/18, Российская Федерация.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Лоймина», юридический адрес: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д.7, Российская Федерация, адрес производства: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д.7, Российская Федерация.

2. Основание для проведения инспекции: заявление ООО «Сертификация продукции» (г. Владимир, мкр Коммунар, ул. Песочная, д. 4, оф. 6. ИНН 3329083944) № 000159 от 30.01.2023г.

3. Дата (время) проведения инспекции: с 30.01.2023 г. по 08.02.2023 г.

4. Представленные на экспертизу материалы:

- Протокол испытаний № 30300123027 от 30 января 2023 г., выданный ФХЛ ООО «ТД «Дельма» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HP36) 142290, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.8, помещение 14;
- Протокол испытаний № 56270123042 от 27 января 2023 г., выданный: Лаборатория токсикологических исследований ООО «ИЦККП» (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HC51) 142290, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.2/4.
- Протокол испытаний № 59300123018 от 30 января 2023 года выданный: Испытательная микробиологическая лаборатория ООО «ЦНТ ПЛЮС» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HA14) 142290, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.8
- Копия ТУ 20.30.11-001-06951334-2022 «Краска интерьерная. Технические условия»;
- Сведения о составе;
- Письмо об идентичности составов
- Письмо о безопасности и качестве продукции;
- Письмо об отсутствии нано технологий;
- Макет этикетки.

5. Экспертиза проведена на соответствие:

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

В ходе экспертизы установлено:

Область применения: для высококачественной отделки стен и потолков внутри сухих и влажных помещений с умеренной и интенсивной эксплуатационной нагрузкой, без резкого запаха.

Продукция производится по: ТУ 20.30.11-001-06951334-2022 «Краска интерьерная. Технические условия»;

Экспертиза проведена в соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям Главы II. Раздела 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в технических условиях и результатов лабораторных исследований.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией производителем и об идентичности составов с различным торговым наименованием.

Производителем предоставлено информационное письмо о неиспользовании наноматериалов и нанотехнологий при изготовлении продукции.

Производителем предоставлено информационное письмо о качестве и безопасности выпускаемой продукции.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции проведены лабораторные исследования показателей образцов продукции.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Протокол испытаний № 30300123027 от 30 января 2023 г., выданный ФХЛ ООО «ТД «Дельма» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HP36) 142290, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.8, помещение 14;

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемые показатели, единицы измерений	НД на методы испытаний	Значения показателей		Нормативный документ, регламентирующий оценку лабораторных испытаний	Заключение о соответствии
		Результаты испытаний	Норма по НД		
1	2	3	4	5	6
Формальдегид, мг/м ³	МУК 4.1.1045-01	Менее 0,001	Не более 0,01	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в таможенном союзе, утвержденным Решением Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Глава II, раздел 5, Приложение 5Б	С
Ксилол, мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Менее 0,005	Не более 0,1		С

Условные обозначения:

С - образец по данному показателю соответствует требованиям нормативного документа

Н - образец по данному показателю не соответствует требованиям нормативного документа

Выводы о соответствии сделаны на основании «Правил принятия решения ФХЛ ООО «ТД «Дельма»

Протокол испытаний № 56270123042 от 27 января 2023 г., выданный: Лаборатория токсикологических исследований ООО «ИЦККП» (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HC51) 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д.2/4.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Определяемые показатели, единицы измерений	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений)	Результаты испытаний	НД, регламентирующий объем и оценку лабораторных испытаний		Заключение о соответствии
			Норма по НД	Наименование НД	
Запах воздушной среды, баллы	МУ 2.1.2.1829-04	1	Не более 2	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в таможенном союзе, утвержденным Решением Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Глава II, раздел 5, Приложение 5А, п.п. 5.9	C**
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения, баллы: - на кожные покровы	МУ 2102-79	1	0 - 4 (допускается наличие раздражающего действия от 2-х до 4-х баллов при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей)		C**
Сенсибилизирующее действие, баллы	МУ 1.1.578-96	0	Допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ		C**
Метилметакрилат, мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007	Менее 0,0005	Не более 0,01		C**

Условные обозначения:

«С» - образец соответствует требованиям нормативного документа

«Н» - образец не соответствует требованиям нормативного документа

*Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято на основании результата с учётом расширенной неопределённости при коэффициенте охвата K=2 (P=0,95).

**Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято в соответствии с НД на метод испытаний.

***Решение о соответствии/несоответствии принято в соответствии с правилом принятия решения, установленным Заказчиком.

Протокол испытаний № 59300123018 от 30 января 2023 года выданный: Испытательная микробиологическая лаборатория ООО «ЦНТ ПЛЮС» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HA14) 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д.8

Определяемые показатели	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний	Результаты испытаний	НД, регламентирующий объем и оценку лабораторных испытаний		Заключение о соответствии
			Норма по НД	Наименование НД	
Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов (МАФАнМ)	ГОСТ ISO 21149-2013	2 КОЕ/см²	не более 1x10³ КОЕ/см²	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в таможенном союзе, утвержденным Решением Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Глава II, раздел 5, Приложение 5А, п.п. 5.9	C**
Плесневые грибы и дрожжи	МУК 4.2.801-99	1 КОЕ/см²	не более 1x10² КОЕ/см²		C**
Enterobacteriaceae на 50 см²	МУК 4.2.801-99	Не обнаружены	Отсутствие		C**
Staphylococcus aureus на 50 см²	ГОСТ ISO 22718-2013	Не обнаружен	Отсутствие		C**
Pseudomonas aeruginosa на 50 см²	ГОСТ ISO 22717-2013	Не обнаружена	Отсутствие		C**

Условные обозначения:

«С» - образец соответствует требованиям нормативного документа

«Н» - образец не соответствует требованиям нормативного документа

*Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято на основании результата с учётом расширенной неопределённости при коэффициенте охвата $K=2$ ($P=0,95$).

**Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято в соответствии с НД на метод испытаний.

***Решение о соответствии/несоответствии принято в соответствии с правилом принятия решения, установленным Заказчиком.

Показатели качества изделий, являются типовыми, и отвечают требованиям Главы II. Раздела 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлен макет этикетки, с указанием данных: наименование продукции, состав, назначение и область применения, свойства, способ применения, меры предосторожности, условия хранения, дата изготовления, вес, нормативный документ, наименование производителя.

Заключение: на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы технической документации, а также анализа протоколов лабораторных испытаний, в части представленных показателей, продукция: Глубокоматовая водно-дисперсионная краска с повышенной износостойкостью «Hygge Silverbloom» (базы А,С), полуматовая водно-дисперсионная краска для влажных помещений «Hygge Shimmering sea» (базы А,С), глубокоматовая водно-дисперсионная краска «Hygge Aster» (базы А,С), матовая водно-дисперсионная краска «Hygge Fleurs» (базы А,С), производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Лоймина», юридический адрес: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д.7, Российская Федерация, адрес производства: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д.7, Российская Федерация, соответствует нормативам и требованиям Главы II. Раздела 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Санитарный врач
Должность исполнителя


подпись

Квашулько А.П.
ФИО

СОГЛАСОВАНО:

Технический директор органа инспекции ООО «Эксперт-Юг»


подпись

Набоких В.С.
ФИО

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИЦККП



Общество с ограниченной ответственностью «Испытательный Центр
Контроля Качества Продукции» (ООО «ИЦККП»)
Лаборатория токсикологических исследований

Юридический адрес: 142290, Россия, Московская область, г. Пушкино, ул.
Грузовая, д.2/4, помещение 4

Адрес места осуществления деятельности: 142290, Россия, Московская
область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.2/4, помещения № 5, № 7, № 11, № 12,
№ 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25,
№ 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37,
№ 38, № 39, № 40

Тел: 8(495)748-88-46, e-mail: ickkp@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.21HC51



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ЛТИ
ООО «ИЦККП»
Т.А. Ларионова

27.01.2023г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 56270123042 от 27 января 2023 года

Сведения об оборудовании	Наименование оборудования, Заводской номер	Свидетельство о поверке/Аттестат/Сертификат о калибровке, Срок действия документа
	Дозатор пипеточный одноканальный (100-1000 мкл) Блэк, Зав.№ 1901818	Свидетельство о поверке № С-ГТ/07-11-2022/199423388 до 06.11.2023 г.
	Весы лабораторные электронные РА 512, Зав.№ В437021516	Свидетельство о поверке № С-ГТ/10-01-2023/214392277 до 09.01.2024 г.
	Весы лабораторные ВК-600, Зав.№ 040454	Свидетельство о поверке № С-ГТ/10-01-2023/214392275 до 09.01.2024 г.
	Дозатор пипеточный одноканальный Блэк (100-1000 мкл), Зав. № 1901816, 2019	Свидетельство о поверке № С-ГТ/07-11-2022/199423390 до 06.11.2023 г.
	Весы лабораторные ВК-600, Зав.№ 040455	Свидетельство о поверке № С-ГТ/10-01-2023/214392276 до 09.01.2024 г.
	Дозатор пипеточный одноканальный (10-100 мкл) Блэк, Зав.№ 1904787	Свидетельство о поверке № С-ГТ/07-11-2022/199423374 до 06.11.2023 г.
Наименование и описание образца испытаний ¹	Глубокоматовая водно-дисперсионная краска с повышенной износостойкостью «Hygge Silverbloom» (базы А,С).	
Идентификационный код образца	СВХ22-3012/505/01	
Предприятие-изготовитель, адрес ¹	Общество с ограниченной ответственностью «Юймина», Адрес юридический: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д.7, Российская Федерация, Адрес производства: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д.7, Российская Федерация	
Наименование и контактные данные Заказчика ¹	Общество с ограниченной ответственностью "ФОРТНОСТ",	

Протокол испытаний № 56270123042

стр. 1 из 3

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения лаборатории токсикологических исследований ООО «ИЦКП».

Ответственный за оформление протокола


подпись

/ Фиклистова О.А.
ФИО


Конец протокола



Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР НОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПЛЮС»
(ООО «ЦНТ ПЛЮС»)

Испытательная микробиологическая лаборатория
Юридический адрес: 142290, Россия,
Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.8, помещение 22
Адрес места осуществления деятельности: 142290, Россия,
Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.8
Тел: 8(495) 721-81-19, e-mail: cnt.plus@gmail.com
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.21HA14

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ИМЛ
ООО «ЦНТ ПЛЮС»
Ю.А. Будник


30 января 2023г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 59300123018 от 30 января 2023г.

Сведения об оборудовании	Наименование оборудования, инвентарный номер	Свидетельство о поверке/Аттестат/Сертификат о калибровке, Срок действия документа
	Дозатор 1-канальный механический с объемом дозирования 100-1000 мкл ВЮНТ, инв. № 074, 2018 г.	Свидетельство о поверке № С-ТТ/24-08-2022/180630455, до 23.08.2023г.
Наименование образца испытаний ¹	Глубокоматовая водно-дисперсионная краска с повышенной износостойкостью «Hygge Silverbloom» (базы А,С).	
Идентификационный код образца	БХ22-3012/002/01	
Предприятие-изготовитель, адрес ¹	Общество с ограниченной ответственностью «Лоймина», Адрес юридический: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д.7, Российская Федерация, Адрес производства: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д.7, Российская Федерация	
Наименование и адрес Заявителя ¹	Общество с ограниченной ответственностью "ФОРТНОСТ", Юридический адрес: 141250, Россия, область Московская, Пушкино г., дп. Ашукино, мкр Росхмель, Стр. 62, к. 1, Этаж/пом. 2/18, Российская Федерация	
Основание для проведения испытаний	Заявка № 2406 от 30.12.2022г.	
Дата поступления образцов в ИМЛ	30.12.2022г.	
Дата начала проведения испытания	30.12.2022г.	
Дата окончания проведения испытания	06.01.2023г.	
Дополнения, отклонения, исключения из метода	-	

¹ Данные предоставлены заказчиком



Общество с ограниченной ответственностью
"Торговый Дом "Дельма"
(ООО "ТД "Дельма")

Физико-химическая лаборатория (ФХЛ)

Юридический адрес: 142290, Россия,

Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.8, помещение 14

Адрес места осуществления деятельности: 142290, Россия,

Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.8, пом. №3.0; №3.4; №3.5; №3.6;
№3.7/а; №3.7/б; №3.8; №3.9; №3.10; №3.11; №3.12; №3.13; №3.14; №3.17; №3.18;
№3.15; №3.16; №2.20; №2.22; №2.23; №2.24; №2.25; №2.26; №2.27; №3.3; №2.21

Телефон: 8(495) 968-22-47, e-mail: td-delma@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.211P36



УТВЕРЖДАЮ
Начальник ФХЛ

(подпись)

И.А. Янушевская -

30.01.2023г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 30300123027 от 30 января 2023 г.

Сведения об оборудовании	Наименование оборудования, заводской номер	Свидетельство о поверке/ Аттестат/Сертификат о калибровке, Срок действия документа
	Жидкостный хроматограф Shimadzu LC-20 prominence, 2019г., Зав. № L20105680041	Свидетельство о поверке № С-ВЮ/25-01-2022/127024093 до 24.01.2023 г.
	Микрошприц, серии SGE-Chromatek, 2018г., Зав. № 1844230	Свидетельство о поверке № С-ГТ/02-08-2022/175657787, до 01.08.2023 г.
	Весы электронные Pioneer PA214, Зав. № B411392923, 2019г.	Свидетельство о поверке № С-ГТ/31-05-2022/160383562, до 30.05.2023 г.
	Аспиратор ПУ – 4Э, 2018г., Зав. № 8043	Свидетельство о поверке № С-ГТ/24-06-2022/166054525, до 23.06.2023 г.
	Барометр – анероид метеорологический БАММ – 1, 2018г., инв. № ф-103	Свидетельство о поверке № С-ГТ/22-06-2022/165129173, до 21.06.2023 г.
	Аппаратно-программный комплекс на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» исполнение 2 (с термодесорбером ТДС-1), 2018г., Зав. № 1852507	Свидетельство о поверке № С-ГЧ/07-11-2022/199502349 до 06.11.2023 г.
Полное наименование образца (пробы) продукции ¹	Глубокоматовая водно-дисперсионная краска с повышенной износостойкостью «Hugge Silverbloom» (базы А,С).	
Идентификационный код образца (пробы)	БХ22-3012/03/01	
Изготовитель ¹	Общество с ограниченной ответственностью «Юймина», Адрес юридический: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д.7, Российская	

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Калмыкия
Главный государственный санитарный врач по Республике Калмыкия
Республика Калмыкия

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.08.08.09.008.E.000179.03.23 ОТ 03.03.2023 г.

ПРОДУКЦИЯ

Матовая водно-дисперсионная грунтовка "Hygge Snefald". Область применения: для высококачественной отделки стен и потолков внутри сухих и влажных помещений с умеренной и интенсивной эксплуатационной нагрузкой, без резкого запаха. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.11-002-06951334-2022 "Грунтовка интерьерная. Технические условия".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Лоймина". Юридический адрес: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д.7, Российская Федерация; Адрес производства: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д.7 (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ФОРТПОСТ". Юридический адрес: 141250, область Московская, Пушкино г., дп. Ашукино, мкр Росхмель, Стр. 62, к. 1, Этаж/пом. 2/18 (Российская Федерация). ОГРН: 1177746218242

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 (Глава II, Раздел 5).

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Заявление от 22.02.2023 г. № 181. Экспертное заключение № 427 от 17.02.2023 г., выданное Органом инспекции ООО "СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ" (аттестат аккредитации № RA.RU.710459). Протокол испытаний № 56270123041 от 27 января 2023 г. ЛТИ ООО "ИЦКПИ". Протокол испытаний № 30300123026 от 30 января 2023 г. ФХЛ ООО "ТД "Дельма".

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного управления члена Евразийского экономического союза)



Санджиев Д.Н.

(Ф. И. О.)



№ 0448437

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ООО «СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ»
600023, г. Владимир, ул. Песочная, 4, помещение VI
тел.: 8(4922)42-08-96, e-mail: st84@inbox.ru, сайт: www.s-prod.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710459



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции
ООО «Сертификация продукции»
Брыченков А.Н.
«17» февраля 2023 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 427 от «17» февраля 2023 г.

Наименование объекта инспекции: Матовая водно-дисперсионная грунтовка «Hygge Snefald».

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "ФОРТПОСТ"
Юридический адрес: 141250, Россия, область Московская, Пушкино г., дп. Ашукино, мкр. Росхмель, Стр. 62, к. 1, Этаж/пом. 2/18, Российская Федерация.
ИНН 7719466940 ОГРН 1177746218242

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Лоймина»,
Юридический адрес: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д.7, Российская Федерация;
Адрес производства: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д.7, Российская Федерация.

Основание для проведения экспертизы: Заявление № 428 от 15.02.2023 г.

Представленные на экспертизу материалы:

1. Протокол испытаний № 56270123041 от 27.01.2023 г., выданный: ЛТИ ООО «ИЦККП» (аттестат аккредитации № RA.RU.21HC51), 142290, Россия, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.2/4, помещение 4;
2. Протокол испытаний № 30300123026 от 30.01.2023 г., выданный: ФХЛ ООО "ТД «Дельма» (аттестат аккредитации RA.RU.21HP36), 142290, Россия, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.8, помещение 14;
3. Информационное письмо о составе продукции;
4. ТУ 20.30.11-002-06951334-2022 «Грунтовка интерьерная. Технические условия»;
5. Макет этикетки;
6. Регистрационные документы заявителя.

Экспертиза проведена на соответствие: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5. «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам»

Проведение экспертизы поручено: инспектор ОИ Рогулев И.А.

Дата(ы) проведения инспекции: 15.02.2023 г.-17.02.2023 г.

В ходе экспертизы установлено:

Таблица 2

Определяемые показатели, единицы измерений	НД на методы испытаний	Значения показателей		Нормативный документ, регламентирующий оценку лабораторных испытаний	Заключение о соответствии
		Результаты испытаний	Норма по НД		
1	2	3	4	5	6
Формальдегид, мг/м ³	МУК 4.1.1045-01	Менее 0,001	Не более 0,01	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в таможенном союзе, утвержденным Решением Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Глава II, раздел 5, Приложение 5Б	С
Ксилол, мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Менее 0,005	Не более 0,1		С

Условные обозначения:

С - образец по данному показателю соответствует требованиям нормативного документа

Н - образец по данному показателю не соответствует требованиям нормативного документа

Выводы о соответствии сделаны на основании «Правил принятия решения ФХЛ ООО «ТД «Дельма»

Исследованные показатели безопасности продукции не превышают величин допустимых уровней и отвечают требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5. «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

Заключение: на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы, продукция: Матовая водно-дисперсионная грунтовка «Hygge Snefald» **соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5. «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

Инспектор ОИ _____

Роголев И.А.

Технический директор ОИ _____

Киселев А.Р.

Общество с ограниченной ответственностью

ИЦККП



Общество с ограниченной ответственностью «Испытательный Центр
Контроля Качества Продукции» (ООО «ИЦККП»)

Лаборатория токсикологических исследований

Юридический адрес: 142290, Россия, Московская область, г. Пушкино, ул.
Грузовая, д.2/4, помещение 4

Адрес места осуществления деятельности: 142290, Россия, Московская
область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.2/4, помещения № 5, № 7, № 11, № 12,
№ 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25,
№ 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37,
№ 38, № 39, № 40

Тел: 8(495)748-88-46, e-mail: ickkp@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.21HC51



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ЛТИ
ООО «ИЦККП»
Т.А. Ларионова

27.01.2023г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 56270123041 от 27 января 2023 года

Сведения об оборудовании	Наименование оборудования, Заводской номер	Свидетельство о поверке/Аттестат/Сертификат о калибровке, Срок действия документа
	Дозатор пипеточный одноканальный (100-1000 мкл) Блэк, Зав.№ 1901818	Свидетельство о поверке № С-ТТ/07-11-2022/199423388 до 06.11.2023 г.
	Весы лабораторные электронные РА 512, Зав.№ В437021516	Свидетельство о поверке № С-ТТ/10-01-2023/214392277 до 09.01.2024 г.
	Весы лабораторные ВК-600, Зав.№ 040454	Свидетельство о поверке № С-ТТ/10-01-2023/214392275 до 09.01.2024 г.
	Дозатор пипеточный одноканальный Блэк (100-1000 мкл), Зав. № 1901816, 2019	Свидетельство о поверке № С-ТТ/07-11-2022/199423390 до 06.11.2023 г.
	Весы лабораторные ВК-600, Зав.№ 040455	Свидетельство о поверке № С-ТТ/10-01-2023/214392276 до 09.01.2024 г.
	Дозатор пипеточный одноканальный (10-100 мкл) Блэк, Зав.№ 1904787	Свидетельство о поверке № С-ТТ/07-11-2022/199423374 до 06.11.2023 г.
	Дозатор пипеточный одноканальный (10-100 мкл) Блэк, Зав.№ 1904787	Свидетельство о поверке № С-ТТ/07-11-2022/199423374 до 06.11.2023 г.
Наименование и описание образца испытаний ¹	Матовая водно-дисперсионная грунтовка «Hygge Snefald»	
Идентификационный код образца	СВХ22-3012/504/01	
Предприятие-изготовитель, адрес ¹	Общество с ограниченной ответственностью «Лоймина», Адрес юридический: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д.7, Российская Федерация, Адрес производства: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д.7, Российская Федерация	
Наименование и контактные данные Заказчика ¹	Общество с ограниченной ответственностью "ФОРТПОСТ",	

Протокол испытаний № 56270123041

стр. 1 из 3

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения лаборатории токсикологических исследований ООО «ИЦКП».

Ответственный за оформление протокола


подпись

/ Фиклистова О.Л.
ФИО

Конец протокола



Общество с ограниченной ответственностью
"Торговый Дом "Дельма"
(ООО "ТД "Дельма")

Физико-химическая лаборатория (ФХЛ)

Юридический адрес: 142290, Россия,

Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.8, помещение 14

Адрес места осуществления деятельности: 142290, Россия,

Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.8, пом. №3.0; №3.4; №3.5; №3.6;
№3.7/а; №3.7/б; №3.8; №3.9; №3.10; №3.11; №3.12; №3.13; №3.14; №3.17; №3.18;
№3.15; №3.16; №2.20; №2.22; №2.23; №2.24; №2.25; №2.26; №2.27; №3.3; №2.21

Телефон: 8(495) 968-22-47, e-mail: td-delma@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.21IP36



УТВЕРЖДАЮ
Начальник ФХЛ

(подпись) И.А. Янушевская

30.01.2023г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 30300123026 от 30 января 2023 г.

Сведения об оборудовании	Наименование оборудования, заводской номер	Свидетельство о проверке/ Аттестат/Сертификат о калибровке, Срок действия документа
	Жидкостный хроматограф Shimadzu LC-20 prominence, 2019г., Зав. № L20105680041	Свидетельство о проверке № С-ВЮ/25-01-2022/127024093 до 24.01.2023 г.
	Микрошприц, серии SGE-Chromatek, 2018г., Зав. № 1844230	Свидетельство о проверке № С-ТГ/02-08-2022/175657787, до 01.08.2023 г.
	Весы электронные Pioneer PA214, Зав. № В411392923, 2019г.	Свидетельство о проверке № С-ТГ/31-05-2022/160383562, до 30.05.2023 г.
	Аспиратор ПУ – 4Э, 2018г., Зав. № 8043	Свидетельство о проверке № С-ТГ/24-06-2022/166054525, до 23.06.2023 г.
	Барометр – анероид метеорологический БАММ – 1, 2018г., инв. № ф-103	Свидетельство о проверке № С-ТГ/22-06-2022/165129173, до 21.06.2023 г.
	Аппаратно-программный комплекс на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» исполнение 2 (с термодесорбером ТДС-1), 2018г., Зав. № 1852507	Свидетельство о проверке № С-ГЧ/07-11-2022/199502349 до 06.11.2023 г.
Полное наименование образца (пробы) продукции ¹	Матовая водно-дисперсионная грунтовка «Hygge Snefeld»	
Идентификационный код образца (пробы)	БХ22-3012/02/01	
Изготовитель ¹	Общество с ограниченной ответственностью «Юймина», Адрес юридический: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д.7, Российская	

Общество с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг»
(ООО «Трансконсалтинг»)
115211, г. Москва, Каширское ш., д. 55, к. 5, помещ. I, ком. 20
Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP»
Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP»
142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, к. 10, к. 11
Телефон: +7(495)984-63-39; электронная почта: sert@lcmg.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AI63



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

Л.О. Белокурова Л.О. Белокурова

15 февраля 2023 г.

Протокол испытаний:	№ 54Л/З-15.02/23
Дата выдачи протокола:	15.02.2023
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО «Лоймина», Юридический адрес: 606673, Нижегородская область, Сокольский район, деревня Коровино, дом 7, Российская Федерация Фактический адрес: 606673, Нижегородская область, Сокольский район, деревня Коровино, дом 7, Российская Федерация
Изготовитель:	ООО «Лоймина», Юридический адрес: 606673, Нижегородская область, Сокольский район, деревня Коровино, дом 7, Российская Федерация Фактический адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 606673, Нижегородская область, Сокольский район, деревня Коровино, дом 7, Российская Федерация
Наименование (торговая марка/модель/тип/артикул) образца (ов):	Краска водно-дисперсионная интерьерная Obsidian т.м. «HYGGE Paint» база А
Сведения об отборе образца (ов):	Образец(ы) предоставлен(ы) заказчиком.
Дата получения образца (ов):	31.01.2023
Идентификационный номер:	Л13031012023/3
Основание проведения испытаний:	Заявка № 103-3101 от 31.01.2023
Место осуществления лабораторной деятельности:	Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, к. 10, к. 11
Дата (ы) осуществления лабораторной деятельности:	с 31.01.2023 по 15.02.2023
Документ (ы), устанавливающий (е) требования к продукции:	Единым санитарно-эпид. и гиги. требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II, Раздел 5 Приложение 5А, п.п. 5.9 Приложение 5 Б п.п 2

Результаты испытаний настоящего протокола относятся только к представленному образцу (ам).

Размножение или перепечатка протокола испытаний без разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Описание, идентификация и состояние образца (ов)

Краска водно-дисперсионная интерьерная Obsidian т.м. «HYGGE Paint» база А

Идентификация проводилась на соответствие документов, предоставленных в лабораторию заказчиком на проведение испытаний.

Проведенная идентификация свидетельствуют о соответствии образца (ов) предоставленным документам.

Маркировка имеется, внешние повреждения отсутствуют.

Условия проведения испытаний:

Температура воздуха, °С	20 ± 5
Относительная влажность воздуха, не более %	80
Атмосферное давление, мм рт. ст.	630-800
Частота переменного тока, Гц	50 ± 1
Напряжение сети, В	220 ± 10

Используемое испытательное и измерительное оборудование

№	Наименование, заводской и/или инвентарный и/или учетный номер
1.	Барометр-анероид метрологический, БАММ-1, инвентарный №Л922
2.	Весы электронные, РА 413, Л1760
3.	Микрометр, МКЦ-25, Л2371
4.	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ, инвентарный № Л421
5.	Прибор комбинированный, Testo, инвентарный № Л2517
6.	Прибор комбинированный, Testo, инвентарный № Л3003
7.	Прибор комбинированный, Testo, инвентарный № Л3006
8.	Прибор комбинированный, Testo, инвентарный № Л3208
9.	Прибор комбинированный, Testo, инвентарный № Л3007
10.	Прибор комбинированный, Testo, инвентарный № Л3047
11.	Комплекс аппаратно-программный на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000.2», Хроматограф газовый, инвентарный № 3364
12.	Хроматограф жидкостной АСМЕ 9000 с детекторами: флуориметрическим W474, рефрактометрическим RI-71 и ультрафиолетовым UV730D, инвентарный №Л274
13.	Комплексы аппаратно-программные для медицинских исследований на базе хроматографа "Хроматэк-Кристалл 5000.2", Инвентарный № Л1617
14.	Весы лабораторные, ВЛ-224, Инвентарный № Л2315
15.	Весы лабораторные, ВМ 510 ДМ, Инвентарный № Л692
16.	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ, инвентарный №Л1940
17.	Аспиратор ПУ-4Э, инвентарный №Л2794
18.	Аспиратор Хроматэк ПВ-2, инвентарный №Л351
19.	Вольтамперфазометр, Парма ВАМ-А(М), инвентарный № Л-111

Документ (ы), устанавливающий (е) правила и методы исследований (испытаний) и измерений

Инструкция № 880-71 «Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами»
МУ 2196-80 «Методические указания к постановке исследований по изучению раздражающих свойств и обоснованию предельно допустимых концентраций избирательно действующих раздражающих веществ в воздухе рабочей зоны»;
МУ 1.1.578-96 «Методические указания 1.1. Общие вопросы. Гигиена, токсикология, санитария.
Требования к постановке экспериментальных исследований по обоснованию предельно допустимых концентраций промышленных химических аллергенов в воздухе рабочей зоны и атмосферы»;
МУК 4.1.1045-01 «ВЭЖХ определение формальдегида и предельных альдегидов (С(2)-С(10)) в воздухе»
МУК 4.1.618-96 «Методические указания по хромато-масс-спектрометрическому определению летучих органических веществ в атмосферном воздухе»
МУК 4.1.3167-14 «Газохроматографическое определение гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, п-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола, -метилстирола, бензальдегида в атмосферном воздухе,

воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерений	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
Органолептические показатели				
Запах воздушной среды (высохшее покрытие)	Балл	Инструкция № 880-71	Не более 2	1
Токсикологические показатели				
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы	Балл	МУ 2196-80	0-4	2
Сенсибилизирующее действие	Балл	МУ 1.1.578-96	0	0
Химические показатели. Миграция вредных веществ. Модельная среда – воздушная среда.				
Формальдегид	мг/м³	МУК 4.1.1045-01	Не более 0,01	Менее 0,001
Метилметакрилат	мг/м³	МУК 4.1.618-96	Не более 0,01	Менее 0,01
Ксилол	мг/м³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,1	Менее 0,005

Протокол проверил(и):

Руководитель отдела хроматографических испытаний

Д.В. Персиков

Зам.руководителя отдела химико-физических испытаний

О.И. Кирдановская

Руководитель отдела токсикологических и клинических испытаний

С.С. Засов

Протокол подготовил:

Руководитель отдела по работе с заказчиком

Т.С. Щептева

Конец протокола испытаний.

Общество с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг»
(ООО «Трансконсалтинг»)
115211, г. Москва, Каширское ш., д. 55, к. 5, помещ. I, ком. 20
Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP»
Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP»
142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, к. 10, к. 11
Телефон: +7(495)984-63-39; электронная почта: sert@lcmg.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AI63



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

Л.О. Белокурова

15 февраля 2023 г.

Протокол испытаний:	№ 55Л/З-15.02/23
Дата выдачи протокола:	15.02.2023
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО «Лоймина», Юридический адрес: 606673, Нижегородская область, Сокольский район, деревня Коровино, дом 7, Российская Федерация Фактический адрес: 606673, Нижегородская область, Сокольский район, деревня Коровино, дом 7, Российская Федерация
Изготовитель:	ООО «Лоймина», Юридический адрес: 606673, Нижегородская область, Сокольский район, деревня Коровино, дом 7, Российская Федерация Фактический адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 606673, Нижегородская область, Сокольский район, деревня Коровино, дом 7, Российская Федерация
Наименование (торговая марка/модель/тип/артикул) образца (ов):	Краска водно-дисперсионная фасадная Sapphire т.м. «HYGGE Paint», база А
Сведения об отборе образца (ов):	Образец(ы) предоставлен(ы) заказчиком.
Дата получения образца (ов):	31.01.2023
Идентификационный номер:	Л13131012023/З
Основание проведения испытаний:	Заявка № 103-3101 от 31.01.2023
Место осуществления лабораторной деятельности:	Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, к. 10, к. 11
Дата (ы) осуществления лабораторной деятельности:	с 31.01.2023 по 15.02.2023
Документ (ы), устанавливающий (е) требования к продукции:	Единым санитарно-эпид. и гиги. требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II, Раздел 5 Приложение 5А, п.п. 5.9 Приложение 5 Б п.п 2
Результаты испытаний настоящего протокола относятся только к представленному образцу (ам). Размножение или перепечатка протокола испытаний без разрешения испытательной лаборатории не допускается.	

Описание, идентификация и состояние образца (ов)

Краска водно-дисперсионная фасадная Sapphire т.м. «HYGGE Paint», база А

Идентификация проводилась на соответствие документов, предоставленных в лабораторию заказчиком на проведение испытаний.

Проведенная идентификация свидетельствуют о соответствии образца (ов) предоставленным документам.

Маркировка имеется, внешние повреждения отсутствуют.

Условия проведения испытаний:

Температура воздуха, °С	20 ± 5
Относительная влажность воздуха, не более %	80
Атмосферное давление, мм рт. ст.	630-800
Частота переменного тока, Гц	50 ± 1
Напряжение сети, В	220 ± 10

Используемое испытательное и измерительное оборудование

№	Наименование, заводской и/или инвентарный и/или учетный номер
1.	Барометр-анероид метрологический, БАММ-1, инвентарный №Л922
2.	Весы электронные, РА 413, Л1760
3.	Микрометр, МКЦ-25, Л2371
4.	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ, инвентарный № Л421
5.	Прибор комбинированный, Testo, инвентарный № Л2517
6.	Прибор комбинированный, Testo, инвентарный № Л3003
7.	Прибор комбинированный, Testo, инвентарный № Л3006
8.	Прибор комбинированный, Testo, инвентарный № Л3208
9.	Прибор комбинированный, Testo, инвентарный № Л3007
10.	Прибор комбинированный, Testo, инвентарный № Л3047
11.	Комплекс аппаратно-программный на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000.2», Хроматограф газовый, инвентарный № 3364
12.	Хроматограф жидкостной АСМЕ 9000 с детекторами: флуориметрическим W474, рефрактометрическим RI-71 и ультрафиолетовым UV730D, инвентарный №Л274
13.	Комплексы аппаратно-программные для медицинских исследований на базе хроматографа "Хроматэк-Кристалл 5000.2", Инвентарный № Л1617
14.	Весы лабораторные, ВЛ-224, Инвентарный № Л2315
15.	Весы лабораторные, ВМ 510 ДМ, Инвентарный № Л692
16.	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ, инвентарный №Л1940
17.	Аспиратор ПУ-4Э, инвентарный №Л2794
18.	Аспиратор Хроматэк ПВ-2, инвентарный №Л351
19.	Вольтамперфазометр, Парма ВАР-А(М), инвентарный № Л-111

Документ (ы), устанавливающий (е) правила и методы исследований (испытаний) и измерений

Инструкция № 880-71 «Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами»
МУ 2196-80 «Методические указания к постановке исследований по изучению раздражающих свойств и обоснованию предельно допустимых концентраций избирательно действующих раздражающих веществ в воздухе рабочей зоны»;
МУ 1.1.578-96 «Методические указания 1.1. Общие вопросы. Гигиена, токсикология, санитария.
Требования к постановке экспериментальных исследований по обоснованию предельно допустимых концентраций промышленных химических аллергенов в воздухе рабочей зоны и атмосферы»;
МУК 4.1.1045-01 «ВЭЖХ определение формальдегида и предельных альдегидов (С(2)-С(10)) в воздухе»
МУК 4.1.618-96 «Методические указания по хромато-масс-спектрометрическому определению летучих органических веществ в атмосферном воздухе»
МУК 4.1.3167-14 «Газохроматографическое определение гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, п-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола, -метилстирола, бензальдегида в атмосферном воздухе,

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерений	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
Органолептические показатели				
Запах воздушной среды (высохшее покрытие)	Балл	Инструкция № 880-71	Не более 2	1
Токсикологические показатели				
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы	Балл	МУ 2196-80	0-4	2
Сенсибилизирующее действие	Балл	МУ 1.1.578-96	0	0
Химические показатели. Миграция вредных веществ. Модельная среда – воздушная среда.				
Формальдегид	мг/м³	МУК 4.1.1045-01	Не более 0,01	Менее 0,001
Метилметакрилат	мг/м³	МУК 4.1.618-96	Не более 0,01	Менее 0,01
Ксилол	мг/м³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,1	Менее 0,005

Протокол проверил(и):

Руководитель отдела хроматографических испытаний

Зам.руководителя отдела химико-физических испытаний

Руководитель отдела токсикологических и клинических испытаний

Протокол подготовил:

Руководитель отдела по работе с заказчиком

Д.В. Персиков

О.И. Кирдановская

С.С. Засов

Т.С. Щептева

Конец протокола испытаний.



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации продукции

№ KG.11.01.09.008.E.002192.03.23 от 16.03.2023

Продукция

Краска водно-дисперсионная интерьерная Obsidian т.м. "HYGGE Paint" базы А и С. Область применения: Для окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях, по оштукатуренным, бетонным, кирпичным, зашпатлеванным поверхностям, (далее согласно приложению). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.11-014-85287842-2023.

Изготовитель

ООО "Лоймина". Юридический адрес/ Адрес производства: 606673, Нижегородская обл., Сокольский р-н, д. Коровино, д. 7, Российская Федерация.

Заявитель

ООО "Лоймина", 606673, Нижегородская обл., Сокольский р-н, д. Коровино, д. 7, Российская Федерация. Регистрационный номер: 1085248000617

Соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 5 Подраздел II "Лакокрасочные материалы"

Свидетельство выдано на основании

Протоколы испытаний № 54Л/3-15.02/23 от 15.02.2023 г. ООО "Трансконсалтинг" Испытательный центр "CERTIFICATION GROUP" Испытательная лаборатория "LIGHT GROUP" (аттестат аккредитации № RA.RU.21AI63); № 02/52-27/ПР-23 от 16.02.2023 г. ИЛЦ ФГБУ "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440)

Срок действия

не ограничен

Директор

(должность руководителя
уполномоченного органа государства - члена
Евразийского экономического союза)



(подпись)

Абдыкадыров С.А.

(Ф.И.О)

№ 0044724



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

ПРИЛОЖЕНИЕ к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ KG.11.01.09.008.E.002192.03.23 ОТ 16.03.2023

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

обоям под покраску, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам и прочим сложным поверхностям, в зданиях и сооружениях группы А, Б и В, в том числе в детских учреждениях и помещениях административной группы, лечебно-профилактических учреждений

Директор
(должность руководителя
уполномоченного органа государства -члена
Евразийского экономического союза)



(подпись)

Абдыкадыров С.А.

(Ф.И.О)

Страница 1 из 1

№ 0002553



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации продукции

№ KG.11.01.09.008.E.002193.03.23 от 16.03.2023

Продукция

Краска водно-дисперсионная фасадная Sapphire т.м. "HYGGE Paint", базы А и С. Область применения: Для наружных работ, для окраски дерева, штукатурки, каменной или кирпичной кладки / панелей на цементной основе и сайдинга. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.11-015-85287842-2023.

Изготовитель

ООО "Лоймина". Юридический адрес/ Адрес производства: 606673, Нижегородская обл., Сокольский р-н, д. Коровино, д. 7, Российская Федерация.

Заявитель

ООО "Лоймина", 606673, Нижегородская обл., Сокольский р-н, д. Коровино, д. 7, Российская Федерация. Регистрационный номер: 1085248000617

Соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 5 Подраздел II "Лакокрасочные материалы"

Свидетельство выдано на основании

Протокол испытаний № 55Л/3-15.02/23 от 15.02.2023 г. ООО "Трансконсалтинг" Испытательный центр "CERTIFICATION GROUP" Испытательная лаборатория "LIGHT GROUP" (аттестат аккредитации № RA.RU.21AI63)

Срок действия не ограничен

Директор

(должность руководителя
уполномоченного органа государства - члена
Евразийского экономического союза)



(подпись)

Абдыкадыров С.А.

(Ф.И.О.)

№ 0044725



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ССБК.RU.ПБ25.Н00648**

№ ПС **007390**

Срок действия с **25.02.2022г.** по **24.02.2027г.**

Код ОК 034-2014
(ОКПД2)

20.30.11

Код ТН ВЭД

3209100009

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

ООО «Лоймина»

606673, Нижегородская обл., Сокольский р-н, д. Коровино, д. 7, Российская
Федерация. ОГРН: 1085248000617. Телефон: +7(831) 421 53 95

Адрес электронной почты: info@loymina.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

ООО «Лоймина»

606673, Нижегородская обл., Сокольский р-н, д. Коровино, д. 7, Российская Федерация.
ОГРН: 1085248000617. Телефон: +7(831) 421 53 95

Адрес электронной почты: info@loymina.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ФЕНИКС» Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС»,
144010, Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 3, помещение 31.
Телефон: 8(495)925-93-97. E-mail: feniks-sertifikat@mail.ru ОГРН 1185053020624.
Свидетельство № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2021г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Матовая акриловая грунтовка «Snefald» т.м. «Paint by Hygge» с 6–10 м²/л на водной
основе для внутренней отделки, выпускаемая по ТУ 20.30.11-012-85287842-2021
Грунтовка водно-дисперсионная кроющая «Paint by Hygge»
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

Группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы
испытаний на горючесть»; Группа воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402-96
«Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»; Группа
дымообразующей способности – Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов
безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.
Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.18); Группа
токсичности продуктов горения – Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов
безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.
Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.20). Класс пожарной
опасности КМ1.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 02/22-14С от 24.02.2022 г. ООО «ФЕНИКС»
ИЛ «ФЕНИКС», № ССБК RU. 21ПБ23 до 24.08.2024 г. Акт о
результатах анализа состояния производства № 00369-АО от
29.12.2021 г. ОС «ФЕНИКС» ООО «ФЕНИКС», № ССБК RU.ПБ25
до 24.08.2024 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 20.30.11-012-85287842-2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Вей

А.В. Беяков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Колчин

А.В. Колчин





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ССБК.RU.ПБ25.Н00649

№ ПС **007391**

Срок действия с 25.02.2022г. по 24.02.2027г.

Код ОК 034-2014
(ОКПД2)

20.30.11

Код ТН ВЭД

3209100009

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

ООО «Лоймина»

606673, Нижегородская обл., Сокольский р-н, д. Коровино, д. 7, Российская
Федерация. ОГРН: 1085248000617. Телефон: +7(831) 421 53 95

Адрес электронной почты: info@loymina.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

ООО «Лоймина»

606673, Нижегородская обл., Сокольский р-н, д. Коровино, д. 7, Российская
Федерация. ОГРН: 1085248000617. Телефон: +7(831) 421 53 95

Адрес электронной почты: info@loymina.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ФЕНИКС» Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС»,
144010, Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 3, помещение 31.
Телефон: 8(495)925-93-97. E-mail: feniks-sertifikat@mail.ru ОГРН 1185053020624.
Свидетельство № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2021г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Краски водно-дисперсионные интерьерные: «Aster», база А, база С; «Fleurs», база
А, база С; «Shimmering sea», база А, база С, «Silverbloom» база А, база С т.м. «Paint
by Huggе» на водной основе для внутренней отделки, с расходом от 6-14 м2/л,
выпускаемая по ТУ 20.30.11-011-85287842-2021 Краски водно-дисперсионные
интерьерные «Paint by Huggе».Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

Группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний
на горючесть»; Группа воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402-96 «Материалы
строительные. Метод испытания на воспламеняемость»; Группа дымообразующей
способности – Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда.
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их
определения» (п.4.18); Группа токсичности продуктов горения – Т1 по ГОСТ 12.1.044-89
«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.
Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.20). Класс пожарной опасности
КМ1.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 02/22-15С от 24.02.2022 г. ООО «ФЕНИКС»
ИЛ «ФЕНИКС», № ССБК RU. 21ПБ23 до 24.08.2024 г. Акт о
результатах анализа состояния производства № 00369-АО от
29.12.2021 г. ОС «ФЕНИКС» ООО «ФЕНИКС», № ССБК RU.ПБ25
до 24.08.2024 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 20.30.11-011-85287842-2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Бе


А.В. Бе

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Кол

А.В. Кол





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМР0
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

001835

№ РОСС RU.32311.OC02.ПБ01.1253

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя)

ОРГАН ПО

СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и
местонахождение органа по
сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ

(информация о
сертифицированной продукции,
позволяющая провести
идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И
ИЗМЕРЕНИЯ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств
соответствия продукции)

ООО "ФОРТПОСТ". Юридический адрес: 141250, Московская область, городской округ Пушкинский, дачный поселок Ашукино, микрорайон Росхмель, дом 62, строение 1, помещение № 18, этаж 2. ИНН: 7719466940. ОГРН: 1177746218242. Номер телефона/факс: 8-800-600-41-19. Электронная почта: info@surgaz.ru

ООО "Лоймина". Адрес места осуществления деятельности: 606673, Нижегородская обл., Сокольский р-н, д. Коровино, д. 7. ИНН: 5240004417. ОГРН: 108524800061. Номер телефона/факс: 8-800-30-11-005. Электронная почта: info@loymina.ru

Орган по сертификации "СТАНДАРТ-ТЕСТ" Общество с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ-ТЕСТ". Адрес: 115516, город Москва, Севанская ул. д. 23, эт./помещ. 1/IV ком./офис 5/1. Тел. 8(903) 445-19-52, адрес электронной почты: standard-test@yandex.ru ОГРН 1237700099471. Свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC02 от 20.02.2023 г.

Матовая водно-дисперсионная фасадная краска Sapphire; Матовая водно-дисперсионная интерьерная краска Obsidian. Базы А и С. Торговая марка HYGGE Paint.
Серийный выпуск.

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, (с изм. от 14.07.2022)
Показатели: Группа горючести – Г1 по ГОСТ 3024-94 «Методы испытаний на горючесть», Группа воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость», Группа дымообразующей способности – Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.18), Группа токсичности продуктов горения – Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.20). Класс пожарной опасности КМ 1

Код ОКПД2
20.30.11
Код ТН ВЭД
3208909109

Протокол испытаний № 32311.ИЛ02.ПБ1674 от 21.08.2023 года. Испытательная лаборатория «СТАНДАРТ-ТЕСТ» Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ-ТЕСТ», № ARTALIX.RU.32311.ИЛ02 от 20.02.2023 года.

Заявка № ПБ01.Н1253 от 08.08.2023 г., Акт отбора образцов № ПБ01.Н1253 от 10.08.2023 г., сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.32311.OC02.СМК01.2188 от 22.08.2023 года, выдан ОС ООО «СТАНДАРТ-ТЕСТ» свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC02»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.08.2023 г. по 21.08.2026 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Балашов Р.В

Тишкова А.С.



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области
Главный государственный санитарный врач по Новосибирской области
Новосибирская область
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.54.HC.01.008.E.000279.03.24 ОТ 29.03.2024 Г.

ПРОДУКЦИЯ

Краска водно-дисперсионная Clover (базы А, Б, С) т.м. "HYGGE Paint". Область применения: Для высококачественной отделки стен и потолков внутри сухих помещений с умеренной эксплуатационной нагрузкой, без резкого запаха. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.11-001-83431950-2023 "Краски водно-дисперсионные. Технические условия".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "УЛЬТРАСВЕЙД", Юр. Адрес/ Адрес производства: Московская область, г. Дзержинский, ул. Садовая, д.5, стр. 2, пом. А" ("Российская Федерация").

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "ФОРТПОСТ", Юр. Адрес: 141250, Московская область, г. о. Пушкинский, дп Ашукино, мкр. Росхмель, д.62, стр. 1, помещ. 18, этаж 2." ("Российская Федерация"). ОГРН: 1177746218242

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертное заключение № 4103 от 14.03.2024 г. ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ООО "СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ" (аттестат аккредитации RA.RU.710459). Протокол лабораторных испытаний № 213Л/3-28.12.2023 от 28.12.23., выданный ООО "Трансконсалтинг", Испытательный центр "CERTIFICATION GROUP" Испытательная лаборатория "LIGHT GROUP", (аттестат аккредитации RA.RU.21AI63)

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Л.В. Самойлова

М. П.

(подпись)

А.Ф.Щербатов

(Ф. И. О.)

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)

№ 0465167



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.58527

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ФОРТПОСТ», Адрес: Россия, 141250, Московская область, г. Пушкино, дачный поселок Ашукино, м-н Росхмель, стр. 62, корп. 1, этаж 2, пом. 18, ИНН: 7719466940, ОГРН: 1177746218242, телефон: 8-800-600-41-19, электронная почта: info@surgaz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

ООО «УЛЬТРАСВЕЙД» Московская область, г. Дзержинский, ул. Садовая, д. 5, стр. 2, пом. А
ИНН: 5027321963, ОГРН: 1235000132102, телефон: 8-903-627-92-75.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Матовая водно-дисперсионная интерьерная краска Klöver. Базы А и С.
Торговая марка HYGGE Paint. Серийный выпуск.

код ОКПД 2

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

Группа горючести - слабогорючие (Г1); группа воспламеняемости - трудновоспламеняемые (В1); группа дымообразующей способности - с малой дымообразующей способностью (Д1); группа токсичности продуктов горения - малоопасные (Т1).

код ТН ВЭД
3209 10 000 9

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний (исследований) №53504-ПРГ/ПБ-24 от 08.08.2024.
Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ15 от 2022-12-28

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 09.08.2024 по 08.08.2027



Руководитель органа
по сертификации

Беляков
подпись

Л.А. Беляков
инициалы, фамилия

Эксперт

Смолин
подпись

Д.В. Смолин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области
Главный государственный санитарный врач по Новосибирской области
Новосибирская область
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.54.HC.01.008.E.000895.07.24 ОТ 26.07.2024 Г.

ПРОДУКЦИЯ

Материал лакокрасочный водно-дисперсионный т.м. "HYGGE Paint": Assistant кондиционер. Область применения: для разбавления любых красок на водной основе, без резкого запаха, совместим с любыми красками на водной основе. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.11-002-83431950-2024 Материалы водно-дисперсионные. Технические условия.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Ультрасвейд", 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Садовая, д.5, пом. А" ("Российская Федерация")".

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "ФОРТПОСТ", 141250, Московская область, г. о. Пушкинский, дп Ашукино, мкр. Росхмель, д.62, стр. 1, помещ. 18, этаж 2." ("Российская Федерация"). ОГРН: 1177746218242

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертное заключение № 14/555 от 11.07.2024 г. ООО Аккредитованный центр "Санитарно-эпидемиологические экспертизы и лабораторные исследования" (аттестат аккредитации № RA.RU.710291); Протокол испытаний № 403Л/3-02.07/24 от 02.07.2024 г. ООО "Трансконсалтинг" Испытательный центр "CERTIFICATION GROUP" Испытательная лаборатория "LIGHT GROUP" (аттестат аккредитации № RA.RU.21AI63)

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Л.В. Самойлова

М.П.

(подпись)

А.Ф.Щербатов

(Ф. И. О.)

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)

№ 0472524



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области
Главный государственный санитарный врач по Новосибирской области
Новосибирская область
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации продукции

№ RU.54.HC.01.008.E.000917.08.24 ОТ 08.08.2024 Г.

ПРОДУКЦИЯ

Материал лакокрасочный водно-дисперсионный т.м. "HYGGE Paint": Адгезионный грунт Tommer. Область применения: для нанесения на керамическую плитку, твердый ПВХ, стекло, ламинат, ранее окрашенные алкидными, эпоксидными красками поверхности, а также, для поверхностей, окрашенных промышленным способом (перекрашивание мебели), без резкого запаха. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.11-003-83431950-2024 Материалы водно-дисперсионные. Технические условия.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Ультрасвейд", 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Садовая, д. 5, пом. А." ("Российская Федерация").

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "ФОРТПОСТ", 141250, Московская область, г. о. Пушкинский, дп Ашукино, мкр. Росхмель, д. 62, стр. 1, помещ. 18, этаж 2." ("Российская Федерация"). ОГРН: 1177746218242

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертное заключение № 14/607 от 05.08.2024 г. ООО Аккредитованный центр "Санитарно-эпидемиологические экспертизы и лабораторные исследования" (аттестат аккредитации № RA.RU.710291); Протокол испытаний № 400Л/3-02.07/24 от 02.07.2024 г. ООО "Трансконсалтинг" Испытательный центр "CERTIFICATION GROUP" Испытательная лаборатория "LIGHT GROUP" (аттестат аккредитации № RA.RU.21AI63)

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства члена Евразийского экономического союза)

(подпись)

А.Ф. Щербатов
(Ф. И. О.)

№ 0472546



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС»
115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской,
переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,
регистрационный № РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ15



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
ИЛ ООО «ПРОГРЕСС»
_____ А. М. Чернова
_____ 2024 г.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ
(анализа)
№53504-ПРГ/ПБ-24 от 08.08.2024

1	Объект	Матовая водно-дисперсионная интерьерная краска Klöver, торговая марка HYGGE Paint
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «ФОРТПОСТ», Адрес: Россия, 141250, Московская область, г. Пушкино, дачный поселок Ашукино, м-н Росхмель, стр. 62, корп. 1, этаж 2, пом. 18, ИНН: 7719466940, ОГРН: 1177746218242
3	Изготовитель	ООО «УЛЬТРАСВЕЙД» Московская область, г. Дзержинский, ул. Садовая, д. 5, стр. 2, пом. А ИНН: 5027321963, ОГРН: 1235000132102
4	Основание для исследований (анализа)	Заявка № 53504 от 15 июля 2024 г.
5	Дата запроса на получение материала (данных) для исследований (анализа)	15 июля 2024 г.
6	Дата получения материала (данных) для исследований (анализа)	22 июля 2024 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	22 июля 2024 г. – 08 августа 2024 г.
8	Использованные нормативные документы	ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость» ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»

1 Описание образцов

- 1.1 Испытания на горючесть по ГОСТ 30244-94 Метод II: габаритные размеры: 1000x190 мм.
- 1.2 Испытания на воспламеняемость по ГОСТ 30402-96: габаритные размеры: 165x165 мм.
- 1.3 Испытания на дымообразующую способность по ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18: размеры 40x40 мм.
- 1.4 Испытания на токсичность: габаритные размеры по ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20: 40x40 мм.\

2 Количество образцов

- 2.1 Испытания на горючесть по ГОСТ 30244-94 Метод II: 12 штук. В ходе трёх испытаний испытано по 4 образца в каждом испытании.
- 2.2 Испытания на воспламеняемость по ГОСТ 30402-96: 15 штук.
- 2.3 Испытания на дымообразующую способность по ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18: 10 штук.
- 2.4 Испытания на токсичность по ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20: 10 штук.

3 Характеристика Метода II испытаний на горючесть по ГОСТ 30244-94

- 3.1 Проведена калибровка испытательной установки на четырёх образцах из стали размерами 1000x190x1,5 мм.
- 3.2 Продолжительность воздействия на образцы пламени от источника зажигания составила ~10 минут.
- 3.3 После отключения источника зажигания образцы выдержаны до достижения ими температуры окружающей среды.
- 3.4 В ходе испытаний зафиксированы показатели:
 - температура дымовых газов;
 - продолжительность самостоятельного горения/тления;
 - длина повреждения образцов;
 - масса образцов до и после испытания.
 - время достижения максимальной температуры дымовых газов;
 - наличие (отсутствие) факта переброса пламени на торцы и необогреваемую поверхность образцов;
 - наличие (отсутствие) сквозного прогорания образцов;
 - образование (отсутствие) горящего расплава;
 - внешний вид образцов после испытания и наличие признаков осаждения сажи, изменения цвета, оплавления, спекания, усадки, вспучивания, коробления либо образования трещин;
 - наличие факта распространения пламени по всей длине образца.

3.5 Температура дымовых газов принята равной среднему арифметическому значению одновременно регистрируемых максимальных температурных показаний всех термопар.

3.6 Длина повреждения образцов при испытании принята как средняя арифметическая величина из длин повреждения каждого из четырех испытанных образцов.

3.7 Повреждение по массе образцов принята как средняя арифметическая величина этого повреждения для четырех испытанных образцов.

3.8 Общая температура дымовых газов принята как среднее арифметическое результатов трёх испытаний.

3.9 Степень повреждения по длине рассчитывают как среднее арифметическое значение процентных отношений длины повреждения образцов к их номинальной длине.

3.10 Степень повреждения по массе рассчитывают как среднее арифметическое значение процентных отношений массы повреждённой части образцов к начальной.

4 Результаты испытаний на горючесть по ГОСТ 30244-94, Метод II

Таблица №4.1

Испытание №1									
№ образца	Температура дымовых газов E, °C	Время достижения максимальной температуры дымовых газов, с	Степень повреждения по длине S _L , %	Степень повреждения по массе S _m , %	Продолжительность самостоятельного горения t _{с.г.} , с	переброс пламени на торцы и необогреваемую поверхность образцов	сквозное прогорание образцов	образование горящего расплава	время до распространения пламени по всей длине образца
Образец 1	98	80	34	12	0	н/о	н/о	н/о	н/о
Образец 2	98	81	38	11	0	н/о	н/о	н/о	н/о
Образец 3	103	80	41	16	0	н/о	н/о	н/о	н/о
Образец 4	94	81	37	15	0	н/о	н/о	н/о	н/о
Среднее значение	106	81	38	14	0	-	-	-	-
Испытание №2									
№ образца	Температура дымовых газов E, °C	Время достижения максимальной температуры дымовых газов, с	Степень повреждения по длине S _L , %	Степень повреждения по массе S _m , %	Продолжительность самостоятельного горения t _{с.г.} , с	переброс пламени на торцы и необогреваемую поверхность образцов	сквозное прогорание образцов	образование горящего расплава	время до распространения пламени по всей длине образца
Образец 1	98	82	32	11	0	н/о	н/о	н/о	н/о
Образец 2	97	83	33	13	0	н/о	н/о	н/о	н/о
Образец 3	101	80	37	13	0	н/о	н/о	н/о	н/о
Образец 4	95	86	35	16	0	н/о	н/о	н/о	н/о
Среднее значение	93	83	34	13	0	-	-	-	-
Испытание №3									

№ образца	Температура дымовых газов E, °C	Время достижения максимальной температуры дымовых газов, с	Степень повреждения по длине S _L , %	Степень повреждения по массе S _m , %	Продолжительность самостоятельного горения t _{с.г.} , с	переброс пламени на торцы и необогреваемую поверхность образцов	сквозное прогорание образцов	образование горящего расплава	время до распространения пламени по всей длине образца
Образец 1	95	87	37	15	0	н/о	н/о	н/о	н/о
Образец 2	104	83	32	15	0	н/о	н/о	н/о	н/о
Образец 3	95	85	38	13	0	н/о	н/о	н/о	н/о
Образец 4	103	83	37	13	0	н/о	н/о	н/о	н/о
Среднее значение	106	84	36	14	0	-	-	-	-

5 Характеристики метода испытаний на воспламеняемость по ГОСТ 30402-96

5.1 Сущность метода состоит в определении параметров воспламеняемости материала при заданных стандартом уровнях воздействия на поверхность образца лучистого теплового потока и пламени от источника зажигания.

5.2 Параметрами воспламеняемости материала являются КППТП и время воспламенения.

5.3 Перед началом испытания испытательная установка подвергалась калибровке.

5.4 Начальная величина термоЭДС соответствовала ППТП 30 кВт/м².

6 Результаты испытаний на воспламеняемость по ГОСТ 30402-96

Таблица 6.1

Образец №	Время воспламенения при достижении КППТП, с	Критическая поверхностная плотность теплового потока, кВт/м ²
1	15	38
2	14	40
3	12	42
4	13	42
5	12	41
6	13	39
7	14	40
8	13	42
9	13	40
10	13	40
11	14	42
12	12	43
13	16	38
14	16	40
15	15	43

7 Характеристики метода испытаний на дымообразующую способность по ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18

7.1 Подготовленные образцы перед испытаниями были выдержаны при температуре 21°C в течение 50 часов.

7.2 Испытания проводились в режиме тления и в режиме горения (на каждый вид испытания – по 5 образцов).

8 Результаты испытаний на дымообразующую способность по ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18

Таблица №8.1

Образец №	Плотность теплового потока, кВт·м ⁻²	Оптическая плотность дыма в режиме тления, м ² /кг
1	35	24
2	35	21
3	35	23
4	35	28
5	35	20
Среднее значение:		23
Образец №	Длина пламени горелки, мм	Оптическая плотность дыма в режиме горения с использованием газовой горелки, м ² /кг
6	12	36
7	13	30
8	10	32
9	13	35
10	10	30
Среднее значение:		33

9 Характеристики метода испытаний на токсичность продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20

9.1 Подготовленные образцы перед испытаниями были выдержаны при температуре 21°C в течение 50 часов.

9.2 Испытания проводились в режиме тления и в режиме термоокислительного разложения и пламенного горения (на каждый вид испытания – по 5 образцов).

9.3 Критерием выбора режима основных испытаний служило наибольшее число летальных исходов в сравниваемых группах подопытных животных.

9.4 При определении токсического эффекта учитывалась гибель животных, наступившая во время экспозиции, а также в течение последующих 14 суток.

9.5 В каждом опыте было использовано по 8 белых мышей массой от 18 до 22 г.

9.6 Продолжительность экспозиции составила 30 минут.

10 Результаты испытаний на токсичность продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20

Таблица №10.1

Образец №	Температура испытания, °С	Время тления (горения) образца, мин	Потеря массы, %	Массовая доля летучих веществ, %	Продолжительность экспозиции животных, мин	Параметры токсичности	
						$H_{CL_{50}}, \text{г}\cdot\text{м}^{-3}\cdot\text{м}^3$	Массовая доля карбоксигемоглобина, %
1	552	15	6	0,3	30	160	60,11
2	557	15	5	0,2	30	156	62,30
3	557	15	3	0,3	30	158	63,02
4	551	15	3	0,3	30	156	67,28
5	551	15	5	0,2	30	159	62,69
6	751	15	12	0,3	30	155	68,63
7	749	15	13	0,2	30	156	66,71
8	753	15	15	0,2	30	155	68,70
9	749	15	11	0,3	30	160	59,59
10	751	15	19	0,3	30	160	58,57

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Матовая водно-дисперсионная интерьерная краска Klöver, торговая марка NYGGE Paint, выпускаемая ООО «УЛЬТРАСВЕЙД» Московская область, г. Дзержинский, ул. Садовая, д. 5, стр. 2, пом. А, ИНН: 5027321963, ОГРН: 1235000132102, **соответствует:** группе горючести - слабогорючие (Г1) по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости - трудновоспламеняемые (В1) по ГОСТ 30402-96; группе дымообразующей способности – с малой дымообразующей способностью (Д1) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18); группе токсичности продуктов горения - малоопасные (Т1) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20).

Исполнитель

Г. И. Куликов



За предоставленные заявителем материалы (данные) Испытательная лаборатория ООО «ПРОГРЕСС» ответственности не несет.

Степень точности полученных результатов может изменяться в зависимости от полноты и достоверности предоставленных данных для математического моделирования, и отличаться от результатов, которые могут быть получены при лабораторных или натуральных испытаниях. Полученные результаты не отражают поведение объекта в реальных условиях пожара и применимы только для оценки свойств объекта в контролируемых условиях моделирования.

Настоящий протокол распространяется только на указанные в нем объекты, подвергнутые исследованию (анализу).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «ПРОГРЕСС»

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НЕ42.Н08073

Срок действия с 27.02.2025

по 26.02.2028

№ 0051513

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HE42

Орган по сертификации продукции ООО "БалтСерт". Адрес: 198035, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, ул Гапсальская, дом 5 литер А, этаж 1, помещение 16, офис 110. Телефон 8-812-309-1755, адрес электронной почты: balt-sert@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Материалы лакокрасочные: краски водно-дисперсионные интерьерные «Aster», база А, база С; «Fleurs», база А, база С; «Shimmering sea», база А, база С, «Silverbloom» база А, база С т.м. «Paint by Hygge». Серийный выпуск.

код ОК
20.30.11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.30.11-011-85287842-2021 «Краски водно-дисперсионные интерьерные «Paint by Hygge». Технические условия»

код ТН ВЭД
3209 10 0009

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Лоймина». ОГРН: 1085248000617, ИНН: 5240004417. Адрес: 606673, Российская Федерация, Нижегородская обл., Сокольский р-н, д. Коровино, д. 7. Телефон: +7(831) 421 53 95, адрес электронной почты: info@loymina.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Лоймина». ОГРН: 1085248000617, ИНН: 5240004417. Адрес: 606673, Российская Федерация, Нижегородская обл., Сокольский р-н, д. Коровино, д. 7. Телефон: +7(831) 421 53 95, адрес электронной почты: info@loymina.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 06-2702-D от 27.02.2025, выданный испытательной лабораторией «РСТ-ЛАБ». Аттестат аккредитации № РОСС RU.31532.04ИЖЧ0.ИЛ26

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.В. Никитин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HE42.H08096

Срок действия с 27.02.2025

по 26.02.2028

№ 0051522

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HE42

Орган по сертификации продукции ООО "БалтСерт". Адрес: 198035, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, ул Гапсальская, дом 5 литер А, этаж 1, помещение 16, офис 110. Телефон 8-812-309-1755, адрес электронной почты: balt-sert@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Материалы лакокрасочные: Матовая акриловая грунтовка «Snefald» т.м. «Paint by Hygge». Серийный выпуск.

код ОК
20.30.11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.30.11-012-85287842-2021 «Грунтовка водно-дисперсионная кроющая «Paint by Hygge». Технические условия»

код ТН ВЭД
3209 10 0009

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Лоймина». ОГРН: 1085248000617, ИНН: 5240004417. Адрес: 606673, Российская Федерация, Нижегородская обл., Сокольский р-н, д. Коровино, д. 7. Телефон: +7(831) 421 53 95, адрес электронной почты: info@loymina.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Лоймина». ОГРН: 1085248000617, ИНН: 5240004417. Адрес: 606673, Российская Федерация, Нижегородская обл., Сокольский р-н, д. Коровино, д. 7. Телефон: +7(831) 421 53 95, адрес электронной почты: info@loymina.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 07-2702-D от 27.02.2025, выданный испытательной лабораторией «РСТ-ЛАБ». Аттестат аккредитации № РОСС RU.31532.04ИЖЧ0.ИЛ26

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

А.В. Никитин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Испытательный центр «Строительные материалы»
Общества с ограниченной ответственностью
НИЦ «Строительных технологий и материалов»
(ООО НИЦ «СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ»)

Адрес осуществления деятельности: 141281, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Кирова, д. 5
Телефон +7 (495)390-00-13; адрес электронной почты: ic@nicstm.ru
Свидетельство об уполномочивании Испытательной лаборатории №: RU.СМИК.ИЦ.001,
Срок действия: с 13 октября 2020 до 12 октября 2025 гг.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЦ



Андрианов А.В.

«12» марта 2025 г.



Протокол испытаний

№ 1855.И-1 от 12.03.2025 года

1. Заказчик: **ООО «ФОРТПОСТ»**
 - 1.1. Юридический адрес: 141250, Московская область, г. Пушкино, дачный поселок Ашукино, м-н Росхмель, стр. 62, корп. 1, этаж 2, пом. 18
 - 1.2. Фактический адрес: 140002, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 112, лит. О
 - 1.3. ИНН: 7719466940 1.4. ОГРН: 1177746218242
2. Основание для проведения испытаний: ДС №8 от 05.08.2024 г.
к договору № И.78-06/2023 от 06.06.2023 г.
3. Полное наименование продукции: Матовая водно-дисперсионная краска Obsidian
т.м. NYGGE Paint
4. Нормативно-техническая документация на продукцию: ТУ 20.30.11-001-83431950-2021
5. Производитель продукции: **ООО «ЛОЙМИНА»**
 - 5.1. Юридический адрес производителя: 603000, Нижегородская область, р-н Сокольский, д Коровино, зд. 7
 - 5.2. Фактический адрес производителя (адрес производственной площадки): 603000, Нижегородская область, р-н Сокольский, д Коровино, зд. 7

6. Наименование образца (образцов) испытаний (Сведения об испытываемых образцах):
Матовая водно-дисперсионная краска Obsidian т.м. NYGGE Paint. Средняя проба 2,7 л.
Номер партии: Н-045. Дата производства: 03.05.2024 г.

7. Акт отбора образцов (проб): Образцы для проведения испытания
отобраны и предоставлены Заказчиком

8. Акт приемки-передачи образцов (проб): № 1855.И-1 от 09.08.2024

9. Методы испытаний: ГОСТ 9.403-2022, ГОСТ 9.407-2015

10. Испытательное оборудование и средства измерений:

- Гигрометр «Фармацевт» модель ТМФЦ-100, Зв.№ 179781, диапазон измерения температур: от 0 до +50°C, диапазон измерения относительной влажности: от 20 до 80%, пределы абсолютной погрешности измерения температуры: $\pm 0,5^\circ\text{C}$; предел абсолютной погрешности измеряемой влажности (при значениях температуры от 5 до 40 °C) $\pm 3\%$, (Свидетельство о поверке № С-М/09-10-2024/377870727 период действия 09.10.2024-08.10.2026);
- Термогигрометр медико-фармацевтический цифровой ТМФЦ «Фармацевт» ТМФЦ-101, сер. № 101-000245, диапазон температур: от 0 до +35°C, диапазон измерения относительной влажности: от 20 до 80%, пределы абсолютной погрешности температуры: $\pm 0,5^\circ\text{C}$; предел абсолютной погрешности измеряемой влажности (при значениях температуры от 5 до 40 °C: $\pm 3\%$, (Свидетельство о поверке № С-ДЮП/25-01-2023/218011001 от 25.01.2023-24.01.2025);
- Линейка измерительная металлическая ГОСТ 427-75, зав. № 21202736, предел измерения до 300 мм, цена деления 1 мм, (Свидетельство о поверке № С-ТТ/10-08-2023/269022955 период действия от 10.08.2023 до 09.08.2024, Свидетельство о поверке № С-АКЗ/30-07-2024/358436715 период действия от 30.07.2024 до 29.07.2025);
- Штангенциркуль типа ШЦЦ-1-150-0,01 двусторонний с глубиномером с электронным цифровым устройством, зав. № ВП05332, диапазон измерений наружных размеров: от 0 до 150 мм; предел допускаемой погрешности (с шагом дискретности цифрового отсчетного устройства 0,01 мм) : $\pm 0,03$ мм, (Свидетельство о поверке № С-ТТ/01-12-2023/298569161, период действия 01.12.2023-30.11.2024, Свидетельство о поверке № С-АКЗ/18-10-2024/380564371, период действия 18.10.2024-17.10.2025);
- Лупа измерительная ЛИ-3-10х, Зав. № 212867, увеличение: 10х, диапазон измерений: от 0 до 15 мм, цена деления измерительной шкалы: 0,1 мм (Свидетельство о поверке № С-АКЗ/30-07-2024/358436716 период действия 30.07.2024 до 29.07.2025);
- Эксикатор исполнения 2 (без крана) инв. № В00-000246.

11. Дата проведения испытаний: 09.08.2024 – 12.03.2025

12. Условия окружающей среды при проведении испытаний: t = 21,8-22,8 °C, φ = 53-55%

13. Результаты испытаний: Представлены в Таблице 1

14. Подготовка образцов:

Матовая водно-дисперсионная краска Obsidian т.м. NYGGE Paint была нанесена в 2 слоя с расходом 12 м²/л. Межслойная сушка составила 3 часа. Нанесение производилось валиком. Выдержка образцов перед испытанием составила 28 суток.

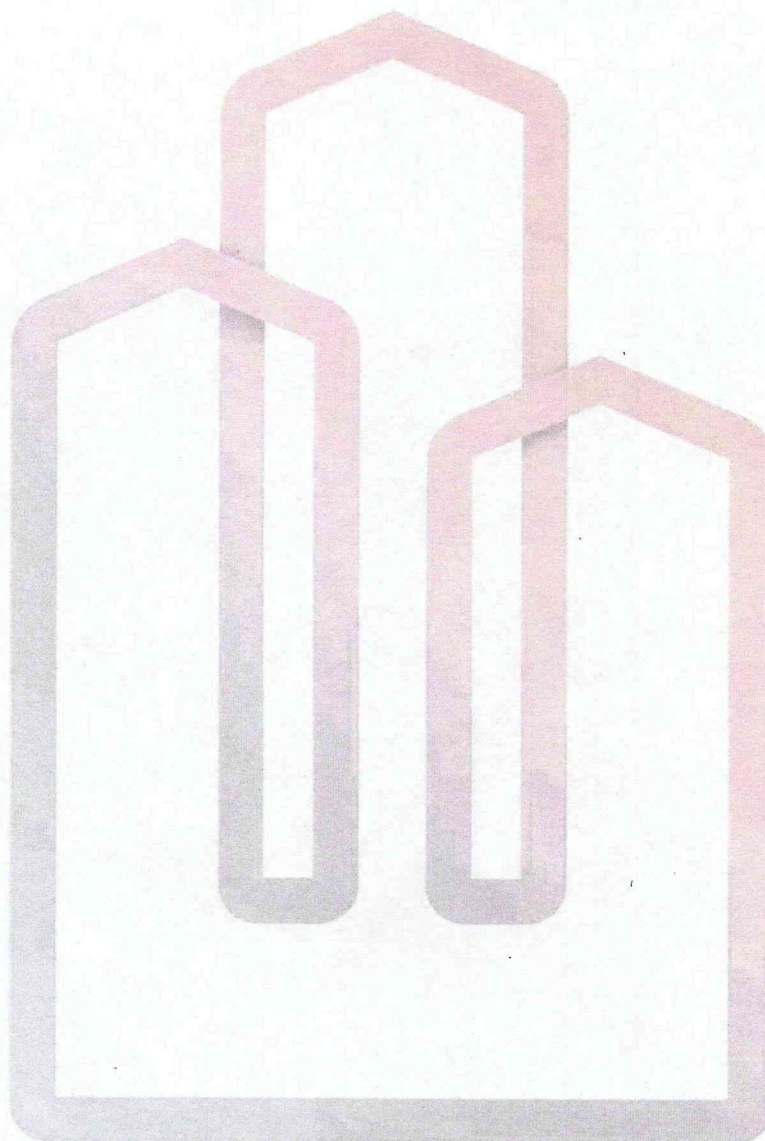


Таблица 1 – Результаты испытаний материала: Матовая водно-дисперсионная краска Obsidian т.м. HYGGE Paint.

№ п.п.	Определяемый показатель	Метод испытания	Ед. изм.	Фактическое значение определяемого показателя	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С	ГОСТ 9.403 Метод А	-	Декоративные свойства АД1 (Ц0, Б1) Ц0 (цвет) – Изменения отсутствуют Б1 (блеск) – Очень слабые, т.е. едва различимые изменения Защитные свойства А30	Длительность проведения испытания (выдержки) - 180 суток Оценка внешнего вида образцов после испытания проводилась по ГОСТ 9.407

Ведущий инженер _____ Тулик Д.А. «12» марта 2025 г.

Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям, и не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЦ.

— Конец протокола —



ARTALIX

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

Испытательная лаборатория

«Авалон»

Общество с ограниченной ответственностью

«Авалон»

Свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ по проведению сертификационных испытаний в подтверждении соответствия,

рег. № ARTALIX.RU.32311.ИЛ04

действительно от 02 сентября 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ «Авалон»

Сидоров М.А.

М.П.

Протокол № 32311.ИЛ04.СС17679 от 31.03.2025г.

1	Полное наименование образца (пробы) продукции	Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая "Kvarts" База С. Торговая марка: "HYGGE Paint"
2	Заказчик	Общество с ограниченной ответственностью «Авалон» Адрес: 117216, город Москва, Куликовская ул, д. 9 к. 1, кв. 143. ИНН 7727484043. ОГРН: 1227700055032. Телефон: +79034451952. Адрес электронной почты: onenkaprosm@yandex.ru
3	Заявитель	ООО «ФОРТПОСТ». Юридический адрес: 141250, Московская область, г.о. Пушкинский, дп Ашукино, мкр. Росхмель, д. 62, стр. 1, помещ. 18, этаж 2. ИНН: 7719466940. ОГРН: 1177746218242. Номер телефона/факс: 8 800 600 42 19. Электронная почта: info@surgaz.ru
4	Изготовитель	ООО Научно-производственное объединение «Фабрика-Красок». Адрес места осуществления деятельности: 445020, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Баныкина, 70-219. ИНН: 6324080617. ОГРН: 1176313030431. Номер телефона/факс: 8(8482)570811. Электронная почта: Fabrika-krasok@mail.ru
5	Основание для исследований	Заявка № 4549 от 17.03.2025 г.
6	Дата запроса на получение материала (данных) для исследований	17.03.2025 г.
7	Дата получения материала (данных) для исследований	17.03.2025 г.
8	Дата проведения исследований	17.03.2025 г. – 31.03.2025 г.
9	Использованные нормативные документы	соответствует требованиям ТУ 20.30.11-001-14344039-2024
10	Условия окружающей среды	температура (21÷25) °С, влажность (53÷55) %, давление (730÷750) мм. рт. ст.



ARTALIX

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

11	Результаты исследований	Таблица №1 Приняты следующие условные обозначения: С – изделие соответствует проверяемому требованию НД; НП – данное требование НД не применимо к испытываемому изделию
----	-------------------------	--

Результаты испытаний

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия по ТУ 20.30.11-001-14344039-2024	Пункт требований НД	Метод исследования	Результат испытания (наблюдения)	Вывод		
Технические требования							
1	Лакокрасочные материалы должны изготавливаться в соответствии требованиям настоящих технических условий, по рецептуре и технологическому регламенту и рецептуре на конкретные виды продукции, утвержденным в установленном порядке.	1.1.1.	ТУ 20.30.11-001-14344039-2024	Соответствует	С		
2	Материалы лакокрасочные наносятся на поверхность методом распыления, кистью или валиком.	1.1.2.	ТУ 20.30.11-001-14344039-2024	Соответствует	С		
3	Материалы лакокрасочные должны выпускаться в готовом к эксплуатации виде.	1.1.3.	ТУ 20.30.11-001-14344039-2024	Соответствует	С		
4	Перед применением материалы лакокрасочные разбавляют до рабочей вязкости водой.	1.1.4.	ТУ 20.30.11-001-14344039-2024	Соответствует	С		
5	Материалы лакокрасочные могут колероваться в различные цвета по желанию заказчика.	1.1.5.	ТУ 20.30.11-001-14344039-2024	Соответствует	С		
6	Материалы лакокрасочные, готовые к эксплуатации, должны удовлетворять требованиям, указанным в таблице 1.		1.1.6.	ТУ 20.30.11-001-14344039-2024	Соответствует	С	
	Таблица 1						
	Наименование показателя	Норма					Метод испытаний
	1. Цвет	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами (эталоны).					По ГОСТ 29319-92
	2. Внешний вид покрытия	После высыхания пленка краски должна образовывать гладкую, однородную, без морщин, кратеров, пор поверхность.					По ГОСТ Р 52020-2003 п.9.3
	3. Массовая доля нелетучих веществ. %, не	70	По ГОСТ 31939-2022				



ARTALIX

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru


№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия по ТУ 20.30.11-001-14344039-2024			Пункт требований НД	Метод исследования	Результат испытания (наблюдения)	Вывод
	менее						
	4. pH	6,5-9,5	По ГОСТ Р 52020-2003, п.9.4				
	5. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более	1	По ГОСТ 19007-2023				
	6. Условная вязкость при температуре (20±0,5) °С, по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с, не менее	-	По ГОСТ 8420-2022 п.6.1				
	7. Подвижность по распливу кольца, мм (вискозиметр Суттарда, D=70мм, h=50мм)	100	По ГОСТ 23789-18 По ГОСТ30307-95				
	8. Степень перетира, мкм, не более	250	По ГОСТ 31973-2013				
	9. Смыываемость пленки, г/м2, не более	3,5	По ГОСТ Р 52020-2003 п.9.5				
	10. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С, ч, не менее	12	По ГОСТ 9.403-2022, метод А				
Примечание. Допускается увеличение нормы условной вязкости краски при хранении, не более чем на 35%, если после разбавления до рабочей вязкости краска соответствует требованиям настоящих технических условий. Показатели 9 и 10 не определяют в материалах лакокрасочных для сухих помещений и потолков.							

Закключение:

По результатам проведенных испытаний (исследований): Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая "Kvarts" База С. Торговая марка: "HYGGE Paint", изготовитель ООО Научно-производственное объединение «Фабрика-Красок». Адрес места осуществления деятельности: 445020, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Баныкина, 70-219. ИНН: 6324080617. ОГРН: 1176313030431. Номер телефона/факс: 8(8482)570811. Электронная почта: Fabrika-krasok@mail.ru, соответствует требованиям ТУ 20.30.11-001-14344039-2024.

Исполнитель

Дата 31.03.2025 г.

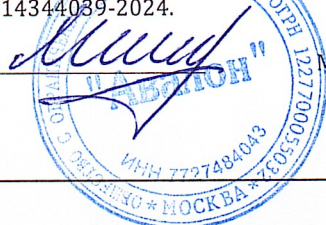

Мичурин А.М.

ИЛ «Авалон» ООО «Авалон»

Протокол сертификационных испытаний 32311.ИЛ04.СС17679 от 31.03.2025г.

Страница 3 из 3



регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

«Авалон»

«Авалон»

Свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ
по проведению сертификационных испытаний в подтверждении соответствия,
рег. № ARTALIX.RU.32311.ИЛ04
действительно от 02 сентября 2024 г.



Руководитель ИЛ «Авалон»

Сидоров М.А.

M. П.

ИИИ 782484043

Протокол № 32311.ИЛ04.СС17678 от 31.03.2025г.

1	Полное наименование образца (пробы) продукции	Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая "Kvarts" База А. Торговая марка: "HYGGE Paint"
2	Заказчик	Общество с ограниченной ответственностью «Авалон» Адрес: 117216, город Москва, Куликовская ул, д. 9 к. 1, кв. 143. ИНН 7727484043. ОГРН: 1227700055032. Телефон: +79034451952. Адрес электронной почты: onenkaprosm@yandex.ru
3	Заявитель	ООО «ФОРТПОСТ». Юридический адрес: 141250, Московская область, г.о. Пушкинский, дп Ашукино, мкр. Росхмель, д. 62, стр. 1, помещ. 18, этаж 2. ИНН: 7719466940. ОГРН: 1177746218242. Номер телефона/факс: 8 800 600 42 19. Электронная почта: info@surgaz.ru
4	Изготовитель	ООО Научно-производственное объединение «Фабрика-Красок». Адрес места осуществления деятельности: 445020, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Баныкина, 70-219. ИНН: 6324080617. ОГРН: 1176313030431. Номер телефона/факс: 8(8482)570811. Электронная почта: Fabrika-krasok@mail.ru
5	Основание для исследований	Заявка № 4548 от 17.03.2025 г.
6	Дата запроса на получение материала (данных) для исследований	17.03.2025 г.
7	Дата получения материала (данных) для исследований	17.03.2025 г.
8	Дата проведения исследований	17.03.2025 г.– 31.03.2025 г.
9	Использованные нормативные документы	соответствует требованиям ТУ 20.30.11-001-14344039-2024
10	Условия окружающей среды	температура (21÷25) °С, влажность (53÷55) %, давление (730÷750) мм. рт. ст.



ARTALIX

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

11	Результаты исследований	Таблица №1 Приняты следующие условные обозначения: С – изделие соответствует проверяемому требованию НД; НП – данное требование НД не применимо к испытываемому изделию
----	-------------------------	--

Результаты испытаний

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия по ТУ 20.30.11-001-14344039-2024	Пункт требований НД	Метод исследования	Результат испытания (наблюдения)	Вывод		
Технические требования							
1	Лакокрасочные материалы должны изготавливаться в соответствии требованиям настоящих технических условий, по рецептуре и технологическому регламенту и рецептуре на конкретные виды продукции, утвержденным в установленном порядке.	1.1.1.	ТУ 20.30.11-001-14344039-2024	Соответствует	С		
2	Материалы лакокрасочные наносятся на поверхность методом распыления, кистью или валиком.	1.1.2.	ТУ 20.30.11-001-14344039-2024	Соответствует	С		
3	Материалы лакокрасочные должны выпускаться в готовом к эксплуатации виде.	1.1.3.	ТУ 20.30.11-001-14344039-2024	Соответствует	С		
4	Перед применением материалы лакокрасочные разбавляют до рабочей вязкости водой.	1.1.4.	ТУ 20.30.11-001-14344039-2024	Соответствует	С		
5	Материалы лакокрасочные могут колероваться в различные цвета по желанию заказчика.	1.1.5.	ТУ 20.30.11-001-14344039-2024	Соответствует	С		
6	Материалы лакокрасочные, готовые к эксплуатации, должны удовлетворять требованиям, указанным в таблице 1.		1.1.6.	ТУ 20.30.11-001-14344039-2024	Соответствует	С	
	Таблица 1						
	Наименование показателя	Норма					Метод испытаний
	1. Цвет	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами (эталоны).					По ГОСТ 29319-92
	2. Внешний вид покрытия	После высыхания пленка краски должна образовывать гладкую, однородную, без морщин, кратеров, пор поверхность.					По ГОСТ Р 52020-2003 п.9.3
	3. Массовая доля нелетучих веществ, %, не	70	По ГОСТ 31939-2022				



ARTALIX

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия по ТУ 20.30.11-001-14344039-2024			Пункт требований НД	Метод исследования	Результат испытания (наблюдения)	Вывод
	менее						
	4. pH	6,5-9,5	По ГОСТ Р 52020-2003, п.9.4				
	5. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более	1	По ГОСТ 19007-2023				
	6. Условная вязкость при температуре (20±0,5) °С, по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с, не менее	-	По ГОСТ 8420-2022 п.6.1				
	7. Подвижность по распливу кольца, мм (вискозиметр Суттарда, D=70мм, h=50мм)	100	По ГОСТ 23789-18 По ГОСТ 30307-95				
	8. Степень перетира, мкм, не более	250	По ГОСТ 31973-2013				
	9. Смываемость пленки, г/м2, не более	3,5	По ГОСТ Р 52020-2003 п.9.5				
	10. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С, ч, не менее	12	По ГОСТ 9.403-2022, метод А				
Примечание. Допускается увеличение нормы условной вязкости краски при хранении, не более чем на 35%, если после разбавления до рабочей вязкости краска соответствует требованиям настоящих технических условий. Показатели 9 и 10 не определяют в материалах лакокрасочных для сухих помещений и потолков.							

Заключение:

По результатам проведенных испытаний (исследований): Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая "Kvarts" База А. Торговая марка: "HYGGE Paint", изготовитель ООО Научно-производственное объединение «Фабрика-Красок». Адрес места осуществления деятельности: 445020, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Баныкина, 70-219. ИНН: 6324080617. ОГРН: 1176313030431. Номер телефона/факс: 8(8482)570811. Электронная почта: Fabrika-krasok@mail.ru, **соответствует требованиям ТУ 20.30.11-001-14344039-2024.**

Исполнитель

Дата 31.03.2025 г.

Мичурин А.М.

ИЛ «Авалон» ООО «Авалон»

Протокол сертификационных испытаний 32311.ИЛ04.СС17678 от 31.03.2025г.

Страница 3 из 3



ARTALIX

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

Испытательная лаборатория

«АВАЛОН»

Общество с ограниченной ответственностью

«АВАЛОН»

Свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ по проведению сертификационных испытаний в области пожарной безопасности,

рег. № ARTALIX.RU.32311.ИЛ04

действительно от 02 сентября 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ «АВАЛОН»

Сидоров М.А.

Протокол № 32311.ИЛ04.ПБ2870 от 31.03.2025г.

1	Полное наименование образца (пробы) продукции	Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая "Kvarts" База С. Торговая марка: "HYGGE Paint"
2	Заказчик	Общество с ограниченной ответственностью «Авалон» Адрес: 117216, город Москва, Куликовская ул, д. 9 к. 1, кв. 143. ИНН 7727484043. ОГРН: 1227700055032. Телефон: +79034451952. Адрес электронной почты: openkaprosm@yandex.ru
3	Заявитель	ООО «ФОРТПОСТ». Юридический адрес: 141250, Московская область, г.о. Пушкинский, дп Ашукино, мкр. Росхмель, д. 62, стр. 1, помещ. 18, этаж 2. ИНН: 7719466940. ОГРН: 1177746218242. Номер телефона/ факс: 8 800 600 42 19. Электронная почта: info@surgaz.ru
4	Изготовитель	ООО Научно-производственное объединение «Фабрика-Красок». Адрес места осуществления деятельности: 445020, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Баныкина, 70-219. ИНН: 6324080617. ОГРН: 1176313030431. Номер телефона/факс: 8(8482)570811. Электронная почта: Fabrika-krasok@mail.ru
5	Основание для исследований	Заявка №ПБ01.Н002019 от 18.03.2025 г.
6	Дата запроса на получение материала (данных) для исследований	18.03.2025 г.
7	Дата получения материала (данных) для исследований	18.03.2025 г.
8	Дата проведения исследований	18.03.2025 г. – 31.03.2025 г.
9	Использованные нормативные документы	соответствует требованиям Показатели: ГОСТ 30244-94 метод 2 (группа горючести – Г1слабогорючие); ГОСТ 30402-96 (группа воспламеняемости В1– трудновоспламеняемые); ГОСТ 12.1.044-2018 п.11.1(коэффициент дымообразующей способности составляет Д2 –с умеренной дымообразующей способностью), ГОСТ 12.1.044-2018 п.13.1 (группа токсичности Т2 – умеренноопасные)
10	Условия окружающей среды	температура (21±25) °С, влажность (53÷55) %, давление (730÷750) мм. рт. ст.
11	Результаты исследований	Таблица №1 Приняты следующие условные обозначения: С – изделие соответствует проверяемому требованию НД;

ИЛ «АВАЛОН» ООО «АВАЛОН»

Протокол сертификационных испытаний 32311.ИЛ04.ПБ2870 от 31.03.2025г.

Страница 1 из 4



ARTALIX

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

НП – данное требование НД не применимо к испытываемому изделию

Испытательное оборудование

Наименование испытательного оборудования	Инвентарный номер	Срок действия аттестата
Установка для испытания строительных материалов на горючесть	113	до 21.08.2025
Установка для испытания строительных материалов на воспламеняемость	121	до 15.07.2025
Установка для экспериментального определения группы распространения пламени по материалам поверхности слоев конструкций полов и кровель	127	до 03.10.2025

Средства измерений

Наименование средств измерений	Инвентарный номер	Пределы измерений	Погрешность, цена деления	Назначение средств измерений	Дата очередной поверки
1	2	3	4	5	6
Штангенциркуль, ШЦ-I (0 – 150) мм	001	(0,1 ÷ 150) мм	ц.д. 0,05 мм	Измерение линейных размеров	22.09.2025
Рулетка измерительная металлическая, ЕХ10 /5	002	(1 ÷ 10000) мм	ц.д. 1 мм	Измерение линейных размеров	29.09.2025
Устройство для измерения и контроля температуры УКТ 38-Щ4.ТП (многоканальный)	007-018	(- 50...+ 1200) °С	+0,5 °С	Регистрация значений температур от ТЭП	03.08.2025
Датчик температуры, КТХА 01.01-006-к1-И-Т310-4,5-1600-М20/М18	019-026	(- 40 ÷ 375) °С (375 ÷ 1100) °С	± 1,5 °С ± 0,004(t) °С	Измерение температуры в огневой камере	10.12.2025
Преобразователь термоэлектрический ДТПК011-0,5/1,5	033-048	(-40...+300) °С	±2,5 °С	Измерение температуры на необогреваемой поверхности образцов	22.12.2025
Барометр-анероид метеорологический, БАММ-1	032	(80 ÷ 106) кПа (600 ÷ 800) мм рт. ст.	± 0,1 кПа	Измерение атмосферного давления	15.12.2025
Секундомер «Агат»	049	0-30 мин	± 0.2 с кл. 2	Измерение временных интервалов	28.12.2025
Прибор комбинированный, Testo-605	051	(0,1 ÷ 50) °С (0,5 ÷ 95) %	± 0,5 °С ± 3 %	Измерение температуры, относительной влажности в помещении	27.09.2025
Анемометр, модель LV 110	055	(0,3 ÷ 3) м/с (3,1 ÷ 35) м/с	± 0,15 м/с ± 0,25 м/с	Измерение скорости воздушного потока	22.09.2025
Штангенциркуль, ШЦ-I (0 – 150) мм	061	(0,1 ÷ 150) мм	ц.д. 0,05 мм	Измерение линейных размеров	22.09.2025
Микроманометр ММН-2400(5)-1,0	063	(1-2400) Па	± 1,0 Па	Измерение избыточного давления	08.08.2025

ИЛ «АВАЛОН» ООО «АВАЛОН»

Протокол сертификационных испытаний 32311.ИЛ04.ПБ2870 от 31.03.2025г.

Страница 2 из 4

**ARTALIX****СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС****регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО**

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

Рулетка измерительная металлическая, EX10 /5	066	(1 ÷ 10000) мм	ц.д. 1 мм	Измерение линейных размеров	29.09.2025
Весы электронные BK-300	074	(0,02 - 300) г	± 0,01 г	Измерение массы ватного тампона	22.11.2025
Прогибомер 6ПАО	084	(0,01 – 1) мм (1 – 100) мм от 100 мм	± 0,03 мм ± 0,3 мм ± 0,5 мм	Измерение величины прогиба	12.12.2025
Весы электронные, DL-150	088	(0,05 – 150) кг	± 50 г	Измерение массы нагрузки	20.12.2025

Результаты испытаний

Таблица 1

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия				Метод исследования	Результат испытания (наблюдения) и/или вывод о соответствии		
Пожарно-технические характеристики отделочных и облицовочных материалов, покрытий полов, кровельных, гидро- и теплоизоляционных материалов								
1.	Пожарная опасность строительных материалов определяется следующими пожарно-техническими характеристиками: горючестью, распространением пламени по поверхности, воспламеняемостью, дымообразующей способностью и токсичностью					Учтено		
2.	Строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие(Г). Горючие материалы подразделяются на четыре группы: Слабогорючие(Г1) Умеренногорючие(Г2) Нормальногорючие(Г3) Сильногорючие(Г4) Горючесть и группы горючести устанавливаются по ГОСТ 30244.				ГОСТ 30244-94, СНиП 21-01-97	Слабогорючие (Г1)		
	Группа горючест и матери-алов	Параметры горючести						
		Темпера-тура дымовы х газов, Т, °C	Степень повреждени я по длине S _L , %	Степень повреждени я по массе S _m , %			Продолжительност ь самостоятельного горения t _{с.г} , с	
		Г1	≤135	≤65			≤20	0
		Г2	≤235	≤85			≤50	≤30
		Г3	≤450	>85			≤50	≤300
		Г4	>450	>85			>50	>300
3.	Горючие строительные материалы по воспламеняемости подразделяются на три группы: Трудновоспламеняемые(В1) Умеренновоспламеняемые(В2) Легковоспламеняемые(В3) Группы воспламеняемости устанавливаются по ГОСТ 30402				ГОСТ 30402-96, ГОСТ 30402, СнпП 21-01-97	Трудновоспламеняемы е (В1)		
	Группа воспламеняемости материала		КППТП, кВт/м					
	В1		35 и более					
	В2		От 20 до 35					
	В3		Менее 20					



ARTALIX

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия	Метод исследования	Результат испытания (наблюдения) и/или вывод о соответствии																														
4.	Горючие строительные материалы по дымообразующей способности подразделяют на три группы: с малой дымообразующей способностью (Д1), с умеренной дымообразующей способностью (Д2), с высокой дымообразующей способностью (Д3). <table><tr><td>Группа воспламеняемости материала</td><td>коэффициент дымообразования, м²·кг-1</td></tr><tr><td>с малой дымообразующей способностью</td><td>До 50 включ</td></tr><tr><td>с умеренной дымообразующей способностью</td><td>св. 50 до 500</td></tr><tr><td>с высокой дымообразующей способностью</td><td>св. 500</td></tr></table>	Группа воспламеняемости материала	коэффициент дымообразования, м²·кг-1	с малой дымообразующей способностью	До 50 включ	с умеренной дымообразующей способностью	св. 50 до 500	с высокой дымообразующей способностью	св. 500	ГОСТ 12.1.044-2018 п.13.1, СНИП 21-01-97	С умеренной дымообразующей способностью (Д2)																						
Группа воспламеняемости материала	коэффициент дымообразования, м²·кг-1																																
с малой дымообразующей способностью	До 50 включ																																
с умеренной дымообразующей способностью	св. 50 до 500																																
с высокой дымообразующей способностью	св. 500																																
5.	Горючие строительные материалы по показателю токсичности продуктов горения подразделяются на четыре класса опасности: малоопасные (Т1), умеренно опасные (Т2), высокоопасные (Т3), чрезвычайно опасные (Т4) <table><tr><td>Класс опасности</td><td colspan="4">H_{CL50}, г·м-3, при времени экспозиции, мин</td></tr><tr><td></td><td>5</td><td>15</td><td>30</td><td>60</td></tr><tr><td>Чрезвычайно опасные</td><td>До 25</td><td>До 17</td><td>До 13</td><td>До 10</td></tr><tr><td>Высокоопасные</td><td>25-70</td><td>17-50</td><td>13-40</td><td>10-30</td></tr><tr><td>Умеренноопасные</td><td>70-210</td><td>50-150</td><td>40-120</td><td>30-90</td></tr><tr><td>Малоопасные</td><td>Св. 210</td><td>Св. 150</td><td>Св. 120</td><td>Св. 90</td></tr></table>	Класс опасности	H_{CL50} , г·м-3, при времени экспозиции, мин					5	15	30	60	Чрезвычайно опасные	До 25	До 17	До 13	До 10	Высокоопасные	25-70	17-50	13-40	10-30	Умеренноопасные	70-210	50-150	40-120	30-90	Малоопасные	Св. 210	Св. 150	Св. 120	Св. 90	ГОСТ 12.1.044-2018 п.13.1, СНИП 21-01-97	Умеренно опасные (Т2)
Класс опасности	H_{CL50} , г·м-3, при времени экспозиции, мин																																
	5	15	30	60																													
Чрезвычайно опасные	До 25	До 17	До 13	До 10																													
Высокоопасные	25-70	17-50	13-40	10-30																													
Умеренноопасные	70-210	50-150	40-120	30-90																													
Малоопасные	Св. 210	Св. 150	Св. 120	Св. 90																													

Заключение:

По результатам проведенных испытаний (исследований): Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая "Kvarts" База С. Торговая марка: "HYGGE Paint", изготовитель ООО Научно-производственное объединение «Фабрика-Красок». Адрес места осуществления деятельности: 445020, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Баныкина, 70-219. ИНН: 6324080617. ОГРН: 1176313030431. Номер телефона/факс: 8(8482)570811. Электронная почта: Fabrika-krasok@mail.ru, **соответствует требованиям** Показатели: ГОСТ 30244-94 метод 2 (группа горючести – Г1слабогорючие); ГОСТ 30402-96 (группа воспламеняемости В1– трудновоспламеняемые); ГОСТ 12.1.044-2018 п.11.1(коэффициент дымообразующей способности составляет Д2 – с умеренной дымообразующей способностью), ГОСТ 12.1.044-2018 п.13.1 (группа токсичности Т2 – умеренноопасные).

Исполнитель

Дата 31.03.2025 г.

Тишкова А.С.



ИЛ «АВАЛОН» ООО «АВАЛОН»

Протокол сертификационных испытаний 32311.ИЛ04.ПБ2870 от 31.03.2025г.

Страница 4 из 4



ARTALIX

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

Испытательная лаборатория

«АВАЛОН»

Общество с ограниченной ответственностью

«АВАЛОН»

Свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ по проведению сертификационных испытаний в области пожарной безопасности, рег. № ARTALIX.RU.32311.ИЛ04
действительно от 02 сентября 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ «АВАЛОН»

Сидоров М.А.

М.П.

Протокол № 32311.ИЛ04.ПБ2869 от 31.03.2025г.

1	Полное наименование образца (пробы) продукции	Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая "Kvarts" База А. Торговая марка: "HYGGE Paint"
2	Заказчик	Общество с ограниченной ответственностью «Авалон» Адрес: 117216, город Москва, Куликовская ул, д. 9 к. 1, кв. 143. ИНН 7727484043. ОГРН: 1227700055032. Телефон: +79034451952. Адрес электронной почты: onenkaprosm@yandex.ru
3	Заявитель	ООО «ФОРТПОСТ». Юридический адрес: 141250, Московская область, г.о. Пушкинский, дп Ашукино, мкр. Росхмель, д. 62, стр. 1, помещ. 18, этаж 2. ИНН: 7719466940. ОГРН: 1177746218242. Номер телефона/факс: 8 800 600 42 19. Электронная почта: info@surgaz.ru
4	Изготовитель	ООО Научно-производственное объединение «Фабрика-Красок». Адрес места осуществления деятельности: 445020, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Баныкина, 70-219. ИНН: 6324080617. ОГРН: 1176313030431. Номер телефона/факс: 8(8482)570811. Электронная почта: Fabrika-krasok@mail.ru
5	Основание для исследований	Заявка №ПБ01.Н002019 от 18.03.2025 г.
6	Дата запроса на получение материала (данных) для исследований	18.03.2025 г.
7	Дата получения материала (данных) для исследований	18.03.2025 г.
8	Дата проведения исследований	18.03.2025 г. – 31.03.2025 г.
9	Использованные нормативные документы	соответствует требованиям Показатели: ГОСТ 30244-94 метод 2 (группа горючести – Г1слабогорючие); ГОСТ 30402-96 (группа воспламеняемости В1– трудновоспламеняемые); ГОСТ 12.1.044-2018 п.11.1(коэффициент дымообразующей способности составляет Д2 –с умеренной дымообразующей способностью), ГОСТ 12.1.044-2018 п.13.1 (группа токсичности Т2 – умеренноопасные)
10	Условия окружающей среды	температура (21÷25) °С, влажность (53÷55) %, давление (730÷750) мм. рт. ст.
11	Результаты исследований	Таблица №1 Приняты следующие условные обозначения: С – изделие соответствует проверяемому требованию НД;

ИЛ «АВАЛОН» ООО «АВАЛОН»

Протокол сертификационных испытаний 32311.ИЛ04.ПБ2869 от 31.03.2025г.

Страница 1 из 4

**ARTALIX****СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС****регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО**

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

НП – данное требование НД не применимо к испытываемому изделию

Испытательное оборудование

Наименование испытательного оборудования	Инвентарный номер	Срок действия аттестата
Установка для испытания строительных материалов на горючесть	113	до 21.08.2025
Установка для испытания строительных материалов на воспламеняемость	121	до 15.07.2025
Установка для экспериментального определения группы распространения пламени по материалам поверхности слоев конструкций полов и кровель	127	до 03.10.2025

Средства измерений

Наименование средств измерений	Инвентарный номер	Пределы измерений	Погрешность, цена деления	Назначение средств измерений	Дата очередной поверки
1	2	3	4	5	6
Штангенциркуль, ШЦ-I (0 – 150) мм	001	(0,1 ÷ 150) мм	ц.д. 0,05 мм	Измерение линейных размеров	22.09.2025
Рулетка измерительная металлическая, ЕХ10 /5	002	(1 ÷ 10000) мм	ц.д. 1 мм	Измерение линейных размеров	29.09.2025
Устройство для измерения и контроля температуры УКТ 38-Щ4.ТП (многоканальный)	007-018	(- 50...+ 1200) °С	+0,5 °С	Регистрация значений температур от ТЭП	03.08.2025
Датчик температуры, КТХА 01.01-006-к1-И-Т310-4,5-1600-М20/М18	019-026	(- 40 ÷ 375) °С (375 ÷ 1100) °С	± 1,5 °С ± 0,004(t) °С	Измерение температуры в огневой камере	10.12.2025
Преобразователь термоэлектрический ДТПК011-0,5/1,5	033-048	(-40...+300) °С	±2,5 °С	Измерение температуры на необогреваемой поверхности образцов	22.12.2025
Барометр-анероид метеорологический, БАММ-1	032	(80 ÷ 106) кПа (600 ÷ 800) мм рт. ст.	± 0,1 кПа	Измерение атмосферного давления	15.12.2025
Секундомер «Агат»	049	0-30 мин	± 0.2 с кл. 2	Измерение временных интервалов	28.12.2025
Прибор комбинированный, Testo-605	051	(0,1 ÷ 50) °С (0,5 ÷ 95) %	± 0,5 °С ± 3 %	Измерение температуры, относительной влажности в помещении	27.09.2025
Анемометр, модель LV 110	055	(0,3 ÷ 3) м/с (3,1 ÷ 35) м/с	± 0,15 м/с ± 0,25 м/с	Измерение скорости воздушного потока	22.09.2025
Штангенциркуль, ШЦ-I (0 – 150) мм	061	(0,1 ÷ 150) мм	ц.д. 0,05 мм	Измерение линейных размеров	22.09.2025
Микроманометр ММН-2400(5)-1,0	063	(1-2400) Па	± 1,0 Па	Измерение избыточного давления	08.08.2025

ИЛ «АВАЛОН» ООО «АВАЛОН»

Протокол сертификационных испытаний 32311.ИЛ04.ПБ2869 от 31.03.2025г.

Страница 2 из 4

**ARTALIX****СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС****регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО**

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

Рулетка измерительная металлическая, EX10 /5	066	(1 ÷ 10000) мм	ц.д. 1 мм	Измерение линейных размеров	29.09.2025
Весы электронные ВК-300	074	(0,02 - 300) г	± 0,01 г	Измерение массы ватного тампона	22.11.2025
Прогибомер 6ПАО	084	(0,01 - 1) мм (1 - 100) мм от 100 мм	± 0,03 мм ± 0,3 мм ± 0,5 мм	Измерение величины прогиба	12.12.2025
Весы электронные, DL-150	088	(0,05 - 150) кг	± 50 г	Измерение массы нагрузки	20.12.2025

Результаты испытаний

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия					Метод исследования	Результат испытания (наблюдения) и/или вывод о соответствии	
Пожарно-технические характеристики отделочных и облицовочных материалов, покрытий полов, кровельных, гидро- и теплоизоляционных материалов								
1.	Пожарная опасность строительных материалов определяется следующими пожарно-техническими характеристиками: горючестью, распространением пламени по поверхности, воспламеняемостью, дымообразующей способностью и токсичностью						Учтено	
2.	Строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие(Г). Горючие материалы подразделяются на четыре группы: Слабогорючие(Г1) Умеренногорючие(Г2) Нормальногорючие(Г3) Сильногорючие(Г4) Горючесть и группы горючести устанавливаются по ГОСТ 30244.					ГОСТ 30244-94, СНИП 21-01-97	Слабогорючие (Г1)	
	Группа горючест и матери-алов.	Параметры горючести						
		Темпера- тура дымовы х газов, Т, °С	Степень повреждени я по длине S _L , %	Степень повреждени я по массе S _m , %	Продолжительност ь самостоятельного горения t _{с.г} , с			
		Г1	≤135	≤65	≤20			0
		Г2	≤235	≤85	≤50			≤30
		Г3	≤450	>85	≤50			≤300
		Г4	>450	>85	>50			>300
		3.	Горючие строительные материалы по воспламеняемости подразделяются на три группы: Трудновоспламеняемые(В1) Умеренновоспламеняемые(В2) Легковоспламеняемые(В3) Группы воспламеняемости устанавливаются по ГОСТ 30402					ГОСТ 30402-96, ГОСТ 30402, СНИП 21-01-97
Группа воспламеняемости материала			КППТП, кВт/м					
В1			35 и более					
В2			От 20 до 35					
В3			Менее 20					



ARTALIX

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия	Метод исследования	Результат испытания (наблюдения) и/или вывод о соответствии																														
4.	Горючие строительные материалы по дымообразующей способности подразделяют на три группы: с малой дымообразующей способностью (Д1), с умеренной дымообразующей способностью (Д2), с высокой дымообразующей способностью (Д3). <table><tr><td>Группа воспламеняемости материала</td><td>коэффициент дымообразования, м²·кг-1</td></tr><tr><td>с малой дымообразующей способностью</td><td>До 50 включ</td></tr><tr><td>с умеренной дымообразующей способностью</td><td>св. 50 до 500</td></tr><tr><td>с высокой дымообразующей способностью</td><td>св. 500</td></tr></table>	Группа воспламеняемости материала	коэффициент дымообразования, м²·кг-1	с малой дымообразующей способностью	До 50 включ	с умеренной дымообразующей способностью	св. 50 до 500	с высокой дымообразующей способностью	св. 500	ГОСТ 12.1.044-2018 п.13.1, СНИП 21-01-97	С умеренной дымообразующей способностью (Д2)																						
Группа воспламеняемости материала	коэффициент дымообразования, м²·кг-1																																
с малой дымообразующей способностью	До 50 включ																																
с умеренной дымообразующей способностью	св. 50 до 500																																
с высокой дымообразующей способностью	св. 500																																
5.	Горючие строительные материалы по показателю токсичности продуктов горения подразделяются на четыре класса опасности: малоопасные (Т1), умеренно опасные (Т2), высокоопасные (Т3), чрезвычайно опасные (Т4) <table><tr><td>Класс опасности</td><td colspan="4">H_{CL50}, г·м-3, при времени экспозиции, мин</td></tr><tr><td></td><td>5</td><td>15</td><td>30</td><td>60</td></tr><tr><td>Чрезвычайно опасные</td><td>До 25</td><td>До 17</td><td>До 13</td><td>До 10</td></tr><tr><td>Высокоопасные</td><td>25-70</td><td>17-50</td><td>13-40</td><td>10-30</td></tr><tr><td>Умеренноопасные</td><td>70-210</td><td>50-150</td><td>40-120</td><td>30-90</td></tr><tr><td>Малоопасные</td><td>Св. 210</td><td>Св. 150</td><td>Св. 120</td><td>Св. 90</td></tr></table>	Класс опасности	H_{CL50} , г·м-3, при времени экспозиции, мин					5	15	30	60	Чрезвычайно опасные	До 25	До 17	До 13	До 10	Высокоопасные	25-70	17-50	13-40	10-30	Умеренноопасные	70-210	50-150	40-120	30-90	Малоопасные	Св. 210	Св. 150	Св. 120	Св. 90	ГОСТ 12.1.044-2018 п.13.1, СНИП 21-01-97	Умеренно опасные (Т2)
Класс опасности	H_{CL50} , г·м-3, при времени экспозиции, мин																																
	5	15	30	60																													
Чрезвычайно опасные	До 25	До 17	До 13	До 10																													
Высокоопасные	25-70	17-50	13-40	10-30																													
Умеренноопасные	70-210	50-150	40-120	30-90																													
Малоопасные	Св. 210	Св. 150	Св. 120	Св. 90																													

Закключение:

По результатам проведенных испытаний (исследований): Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая "Kvarts" База А. Торговая марка: "HYGGE Paint", изготовитель ООО Научно-производственное объединение «Фабрика-Красок». Адрес места осуществления деятельности: 445020, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Баныкина, 70-219. ИНН: 6324080617. ОГРН: 1176313030431. Номер телефона/факс: 8(8482)570811. Электронная почта: Fabrika-krasok@mail.ru, **соответствует требованиям** Показатели: ГОСТ 30244-94 метод 2 (группа горючести – Г1слабогорючие); ГОСТ 30402-96 (группа воспламеняемости В1– трудновоспламеняемые); ГОСТ 12.1.044-2018 п.11.1(коэффициент дымообразующей способности составляет Д2 – с умеренной дымообразующей способностью), ГОСТ 12.1.044-2018 п.13.1 (группа токсичности Т2 – умеренноопасные).

Исполнитель

Дата 31.03.2025 г.

Тяшкова А.С.



ИЛ «АВАЛОН» ООО «АВАЛОН»

Протокол сертификационных испытаний 32311.ИЛ04.ПБ2869 от 31.03.2025г.

Страница 4 из 4

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pb, e-mail: nsopb@nsopb.ru

024598

Испытательная лаборатория
"НИЦ Тест"

Общество с ограниченной ответственностью
"НИЦ Тест"

свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ

по проведению сертификационных испытаний в области пожарной безопасности,
рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384
действительно от 7 сентября 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ «НИЦ Тест»



 **С. В. Решили**

Протокол испытаний № ПБ/631 от 08.07.2025г.

Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая
"Kvarts" База А, торговая марка "HYGGE Paint", выпускаемая по ТУ
20.30.11-001-14344039-2024

1. Заказчик испытаний: Общество с ограниченной ответственностью «ФОРТПОСТ». Адрес: 141250, Московская область, г.о. Пушкинский, дп Ашукино, мкр. Росхмель, д. 62, стр. 1, помещ. 18, этаж 2. ИНН: 7719466940. ОГРН: 1177746218242, телефон: 8 800 600 42 19, электронная почта: info@surgaz.ru.

2. Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Фабрика-Красок». Адрес: 445020, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Баныкина, 70-219. ИНН: 6324080617. ОГРН: 1176313030431, телефон: 8 (8482) 570811, электронная почта: Fabrika-krasok@mail.ru.

3. Характеристика объекта испытаний: Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая "Kvarts" База А, торговая марка "HYGGE Paint", выпускаемая по ТУ 20.30.11-001-14344039-2024.

4. Основания для проведения испытаний: Решение по заявке на проведение добровольной сертификации № 631/Е от 24.06.2025.

5. Характеристика заказываемой услуги: проведение испытаний на соответствие требований Группа горючести - НГ по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (Метод I).

6. Идентификация образцов: При идентификации представленных на испытания образцов, Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая "Kvarts" База А, торговая марка "HYGGE Paint", выпускаемая по ТУ 20.30.11-001-14344039-2024, проводилось визуальное сравнение основных характеристик, указанных в технической документации на продукцию, прилагаемой в заказе на проведение испытаний, с фактическими показателями представленного образца: Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая "Kvarts" База А, торговая марка "HYGGE Paint", выпускаемая по ТУ 20.30.11-001-14344039-2024.

7. Методы испытаний: Группа горючести по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» метод 1.

8. Испытательное оборудование и средства измерений

Испытания проводились на оборудовании с использованием средств измерения, указанных в таблице 1-2.

Таблица 1

Наименование испытательного оборудования	Тип	Заводской №	Дата очередной метрологической поверки
Установка для испытания строительных материалов на негорючесть	(«ОГНМ») по ГОСТ 30244-94 (метод I)	01-2021	Протокол периодической аттестации № 1/24-1 действителен до 25.09.2025 г.
Климатическая камера	МО/100-1000 КТВ	541-17/МО	Протокол периодической аттестации №7019 действителен до 20.09.2025 г.

Таблица 2

Наименование средств измерений	Тип	Заводской номер	Дата очередной метрологической поверки	Погрешность измерения (класс точности)
Секундомер механический	СОПр- 2а-3-000	4446	08.06.2026	0,01 с
Весы неавтоматического действия	НТ-300	5170600024	19.10.2025	±0,1 г
Модуль ввода аналоговый	МВА8	1073116020 2030129	15.10.2025	Предел основной приведенной погрешности ± 0,25 %
Линейка металлическая	100 см	897	30.07.2025	ц.д. 1 мм
Штангенциркуль	ШЦ-1-125-ОЛ	101130863	21.08.2025	2 класс точности
Измеритель влажности и температуры	ИВТМ-7М	45228	02.07.2026	Погрешность ±0,2 %, ±0,2 °С
Барометр-анероид метеорологический	БАММ-1	402	26.06.2026	Погрешность ± 0,2 кПа
Преобразователь термоэлектрический кабельного типа	ТП-0198	4072-4074	20.12.2025	Класс допуска 2

9. Условия проведения испытаний

Таблица 3

Температура окружающей среды ≥	17 °С
Относительная влажность воздуха	48 %
Атмосферное давление	750 мм рт. ст.

Дата поступления образцов: 25.06.2025 г.

Время проведения испытания: 25.06.2025 - 08.07.2025 г

Результаты испытаний представлены в таблице 5.

10. Подготовка и проведение испытаний:

Для испытаний подготовлено 5 бетонных образцов с размерами: 240x71 мм, толщина 17 мм, покрытых декоративной краской с песчаной фактурой, высокоукрывистой "Kvarts" База А, торговая марка "HYGGE Paint".

В верхней части каждого образца было проделано отверстие диаметром 2 мм для установки термопары в геометрическом центре образца.

Образцы кондиционировались в вентилируемом термошкафу при температуре $(60 \pm 5)^\circ\text{C}$ в течение 24 ч, после чего охлаждались в эксикаторе.

Перед испытанием каждый кондиционированный образец взвешивался с точностью до 0,1 г., с целью определения его начальной массы.

Перед проведением испытаний в печи устанавливался стабильный температурный режим (средняя температура в печи в течение 10 мин. поддерживалась в диапазоне $(745-755)^\circ\text{C}$. Подготовленный образец помещался в держатель образца, в центре и на поверхности образца устанавливались термоэлектрические преобразователи. Держатель с образцом вводился в печь и выдерживался в печи до достижения температурного баланса, но не менее 30 мин. В ходе испытания проводилась регистрация показаний термоэлектрических преобразователей (в печи, в центре и на поверхности образца), определялись наличие и продолжительность устойчивого пламенного горения образца.

После испытания держатель образца извлекался из печи, образец охлаждался в эксикаторе после чего определялась масса образца.

Результаты испытаний:

Группа горючести материала определяется по ГОСТ 30244-94 п. 5.2; ФЗ-123 глава3, статья 13, п. 4.

Параметры значений приведены в таблице 4

Таблица 4

Группа горючести материалов	Параметры горючести		
	Приrost температуры в печи	Потеря массы образца	Продолжительность устойчивого пламенного горения
негорючие (НГ)	не более 50°C	не более 50%	не более 10 с
горючие (Г)	свыше 50°C	свыше 50%	свыше 10 с

Результаты экспериментального определения горючести образцов материала представлены в таблице 5

Номер образца для испытания	Температура в печи, $^\circ\text{C}$			Приrost температуры в печи Т п.п. = Т п.м. - Т п.к.	Температура на поверхности образца, $^\circ\text{C}$		Приrost температуры на поверхности образца Т п.о. = Т п.о.м. - Т п.о.к.	Температура в центре образца, $^\circ\text{C}$		С приrost температуры в центре образца Т ц.о. = Т ц.м. - Т ц.к.	Продолжительность устойчивого пламенного горения образца, с	Масса образца, г		Потеря массы образца, %
	Начальная, Т п.н.	Максимальная, Т п.м.	Конечная, Т п.к.		Максимальная, Т п.о.м.	Конечная, Т п.о.к.		Максимальная, Т ц.м.	Конечная, Т ц.к.			До испытания	После испытания	
1	758	832	795	37	815	786	29	757	731	26	0	710,4	707,3	1,47
2	755	802	769	33	792	769	23	762	738	24	0	705,7	798,6	3,45
3	746	828	787	41	803	769	34	764	734	30	0	713,0	708,9	1,92

4	749	794	756	38	779	744	35	752	731	21	0	712,5	706,2	2,96
5	751	799	756	43	786	748	38	758	729	29	0	708,6	704,3	2,06
Средняя арифметическая величина по результатам пяти испытаний				38			32			26	0			2,37

Результат испытаний: Представленные на испытания образцы относятся к негорючим (НГ).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Образец изделия, Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая "Kvarts" База А, торговая марка "HYGGE Paint", выпускаемая по ТУ 20.30.11-001-14344039-2024, изготовитель Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Фабрика-Красок». Адрес: 445020, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Баныкина, 70-219. ИНН: 6324080617. ОГРН: 1176313030431, телефон: 8 (8482) 570811, электронная почта: Fabrika-krasok@mail.ru, соответствует требованиям: Группа горючести - НГ по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (Метод I).

Испытания провел:
Инженер-испытатель



С. Н. Рябикова

**Протокол испытаний распространяется только на образец, прошедший испытания.
Перепечатка протокола запрещена.**

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0


www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

024599

Испытательная лаборатория
"НИЦ Тест"
Общество с ограниченной ответственностью
"НИЦ Тест"

свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ

по проведению сертификационных испытаний в области пожарной безопасности,
рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384
действительно от 7 сентября 2023 г.

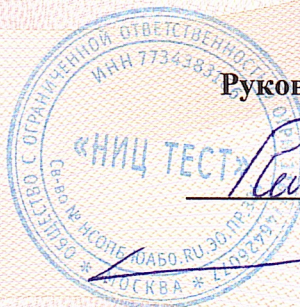

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ «НИЦ Тест»

 **С. В. Решили**

Протокол испытаний № ПБ/632 от 08.07.2025г.

Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая
"Kvarts" База С, торговая марка "HYGGE Paint", выпускаемая по ТУ
20.30.11-001-14344039-2024

1. Заказчик испытаний: Общество с ограниченной ответственностью «ФОРТПОСТ». Адрес: 141250, Московская область, г.о. Пушкинский, дп Ашукино, мкр. Росхмель, д. 62, стр. 1, помещ. 18, этаж 2. ИНН: 7719466940. ОГРН: 1177746218242, телефон: 8 800 600 42 19, электронная почта: info@surgaz.ru.

2. Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Фабрика-Красок». Адрес: 445020, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Баныкина, 70-219. ИНН: 6324080617. ОГРН: 1176313030431, телефон: 8 (8482) 570811, электронная почта: Fabrika-krasok@mail.ru.

3. Характеристика объекта испытаний: Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая "Kvarts" База С, торговая марка "HYGGE Paint", выпускаемая по ТУ 20.30.11-001-14344039-2024.

4. Основания для проведения испытаний: Решение по заявке на проведение добровольной сертификации № 631/Е от 24.06.2025.

5. Характеристика заказываемой услуги: проведение испытаний на соответствие требований Группа горючести - НГ по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (Метод I).

6. Идентификация образцов: При идентификации представленных на испытания образцов, Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая "Kvarts" База С, торговая марка "HYGGE Paint", выпускаемая по ТУ 20.30.11-001-14344039-2024, проводилось визуальное сравнение основных характеристик, указанных в технической документации на продукцию, прилагаемой в заказе на проведение испытаний, с фактическими показателями представленного образца: Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая "Kvarts" База С, торговая марка "HYGGE Paint", выпускаемая по ТУ 20.30.11-001-14344039-2024.

7. Методы испытаний: Группа горючести по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» метод 1.

8. Испытательное оборудование и средства измерений

Испытания проводились на оборудовании с использованием средств измерения, указанных в таблице 1-2.

Таблица 1

Наименование испытательного оборудования	Тип	Заводской №	Дата очередной метрологической поверки
Установка для испытания строительных материалов на негорючесть	(«ОГНМ») по ГОСТ 30244-94 (метод I)	01-2021	Протокол периодической аттестации № 1/24-1 действителен до 25.09.2025 г.
Климатическая камера	МО/100-1000 КТВ	541-17/МО	Протокол периодической аттестации №7019 действителен до 20.09.2025 г.

Таблица 2

Наименование средств измерений	Тип	Заводской номер	Дата очередной метрологической поверки	Погрешность измерения (класс точности)
Секундомер механический	СОПр- 2а-3-000	4446	08.06.2026	0,01 с
Весы неавтоматического действия	НТ-300	5170600024	19.10.2025	±0,1 г
Модуль ввода аналоговый	МВА8	1073116020 2030129	15.10.2025	Предел основной приведенной погрешности ± 0,25 %
Линейка металлическая	100 см	897	30.07.2025	ц.д. 1 мм
Штангенциркуль	ШЦ-1-125-ОЛ	101130863	21.08.2025	2 класс точности
Измеритель влажности и температуры	ИВТМ-7М	45228	02.07.2026	Погрешность ±0,2 %, ±0,2 °С
Барометр-анероид метеорологический	БАММ-1	402	26.06.2026	Погрешность ± 0,2 кПа
Преобразователь термоэлектрический кабельного типа	ТП-0198	4072-4074	20.12.2025	Класс допуска 2

9. Условия проведения испытаний

Таблица 3

Температура окружающей среды ≥	17 °С
Относительная влажность воздуха	48 %
Атмосферное давление	750 мм рт. ст.

Дата поступления образцов: 25.06.2025 г.

Время проведения испытания: 25.06.2025 - 08.07.2025 г

Результаты испытаний представлены в таблице 5.

10. Подготовка и проведение испытаний:

Для испытаний подготовлено 5 бетонных образцов с размерами: 240x71 мм, толщина 17 мм, покрытых декоративной краской с песчаной фактурой, высокоукрывистой "Kvarts" База С, торговая марка "HYGGE Paint".

В верхней части каждого образца было проделано отверстие диаметром 2 мм для установки термопары в геометрическом центре образца.

Образцы кондиционировались в вентилируемом термощкафу при температуре $(60 \pm 5)^\circ\text{C}$ в течение 24 ч, после чего охлаждались в эксикаторе.

Перед испытанием каждый кондиционированный образец взвешивался с точностью до 0,1 г., с целью определения его начальной массы.

Перед проведением испытаний в печи устанавливался стабильный температурный режим (средняя температура в печи в течение 10 мин. поддерживалась в диапазоне $(745-755)^\circ\text{C}$. Подготовленный образец помещался в держатель образца, в центре и на поверхности образца устанавливались термоэлектрические преобразователи. Держатель с образцом вводился в печь и выдерживался в печи до достижения температурного баланса, но не менее 30 мин. В ходе испытания проводилась регистрация показаний термоэлектрических преобразователей (в печи, в центре и на поверхности образца), определялись наличие и продолжительность устойчивого пламенного горения образца.

После испытания держатель образца извлекался из печи, образец охлаждался в эксикаторе после чего определялась масса образца.

Результаты испытаний:

Группа горючести материала определяется по ГОСТ 30244-94 п. 5.2; ФЗ-123 глава 3, статья 13, п. 4.

Параметры значений приведены в таблице 4

Таблица 4

Группа горючести материалов	Параметры горючести		
	Прирост температуры в печи	Потеря массы образца	Продолжительность устойчивого пламенного горения
негорючие (НГ)	не более 50°C	не более 50%	не более 10 с
горючие (Г)	свыше 50°C	свыше 50%	свыше 10 с

Результаты экспериментального определения горючести образцов материала представлены в таблице 5

Номер образца для испытания	Температура в печи, $^\circ\text{C}$			Прирост температуры в печи $T_{п.п.} = T_{п.м.} - T_{п.к.}$	Температура на поверхности образца, $^\circ\text{C}$		Прирост температуры на поверхности образца $T_{п.о.} = T_{п.о.м.} - T_{п.о.к.}$	Температура в центре образца, $^\circ\text{C}$		прирост температуры в центре образца $T_{ц.о.} = T_{ц.м.} - T_{ц.к.}$	Продолжительность устойчивого пламенного горения образца, с	Масса образца, г		Потеря массы образца, %
	Начальная, $T_{п.н.}$	Максимальная, $T_{п.м.}$	Конечная, $T_{п.к.}$		Максимальная, $T_{п.о.м.}$	Конечная, $T_{п.о.к.}$		Максимальная, $T_{ц.м.}$	Конечная, $T_{ц.к.}$			До испытания	После испытания	
1	749	771	755	16	780	767	13	772	759	13	0	157,10	145	7,70
2	748	773	757	16	782	765	17	774	759	15	0	156,60	147,4	5,87
3	750	774	759	15	781	765	16	772	759	13	0	157,60	142,9	9,33

4	747	771	755	16	779	767	12	775	760	15	0	157,00	144,5	7,96
5	746	772	758	14	783	768	15	774	760	14	0	157,10	145	7,70
Средняя арифметическая величина по результатам пяти испытаний				15,4			14,6			14,0	0			7,71

Результат испытаний: Представленные на испытания образцы относятся к негорючим (НГ).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Образец изделия, Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая "Kvarts" База С, торговая марка "HYGGE Paint", выпускаемая по ТУ 20.30.11-001-14344039-2024, изготовитель Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Фабрика-Красок». Адрес: 445020, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Баныкина, 70-219. ИНН: 6324080617. ОГРН: 1176313030431, телефон: 8 (8482) 570811, электронная почта: Fabrika-krasok@mail.ru, соответствует требованиям: Группа горючести - НГ по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (Метод I).

Испытания провел:
Инженер-испытатель



С. Н. Рябикова

Протокол испытаний распространяется только на образец, прошедший испытания.
Перепечатка протокола запрещена.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ № НСОПБ.RU.ЭО.ПР.384.Н.00314

37731

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ(наименование и
местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ФОРТПОСТ». Адрес: 141250, Московская область, г.о. Пушкинский, дп Ашукино, мкр. Росхмель, д. 62, стр. 1, помещ. 18, этаж 2. ИНН: 7719466940. ОГРН: 1177746218242, телефон: 8 800 600 42 19, электронная почта: info@surgaz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Фабрика-Красок». Адрес: 445020, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Баныкина, 70-219. ИНН: 6324080617. ОГРН: 1176313030431, телефон: 8 (8482) 570811, электронная почта: Fabrika-krasok@mail.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

ОС «НИЦ Тест» Общество с ограниченной ответственностью «НИЦ Тест». Место нахождения: 117246, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Черемушки, Научный проезд, дом 8, строение 1. Телефон + 7 (926) 834-16-93, e-mail: ooo.nicest@gmail.com. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384 от 11.07.2024 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая "Kvarts" База А, База С торговая марка "HYGGE Paint", выпускаемая по ТУ 20.30.11-001-14344039-2024. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров, на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

Показатели: ГОСТ 30244-94 метод 1 (группа горючести – НГ негорючие).

код ОКПД 2
20.30.11
код ТН ВЭД
3209100009

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы испытаний №№ ПБ/631, ПБ/632 от 08.07.2025 года, выданные Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «НИЦ Тест» (аттестат аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384).

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**(документы, представленные заявителем в орган по сертификации
в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 20.30.11-001-14344039-2024.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.07.2025 по 07.07.2028



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

подпись

А. Ю. Бурмистров
инициалы, фамилия

подпись

А. А. Пеньковская
инициалы, фамилия

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду
в Федеральном реестре СМИ
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsofb.pf